


## PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE WODY

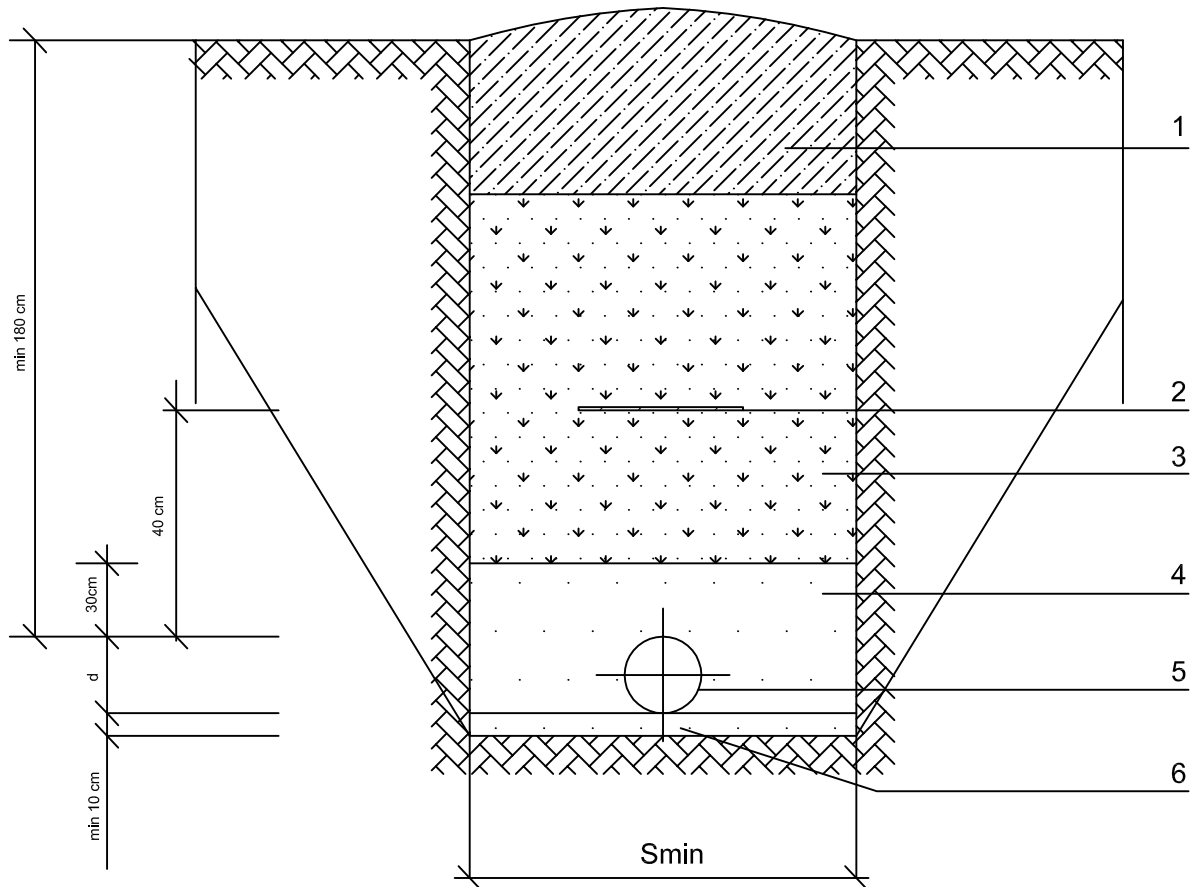

1. Warstwa ziemi.  $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE. (przyłącze wody).
3. Zасыпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
5. Projektowane przyłącze.
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

**Uwaga:**

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwładzowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	<b>P.W.</b>	Nazwa rysunku:	Rysunek nr :
			<b>B</b>
Skala :		Obiekt:	Data :
-----		Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach. - kanalizacja sanitarna, wodociąg - ETAP II	04.2016
<b>BRANŻA SANITARNA</b>			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca:			
inż. Mariusz Walko			