


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI

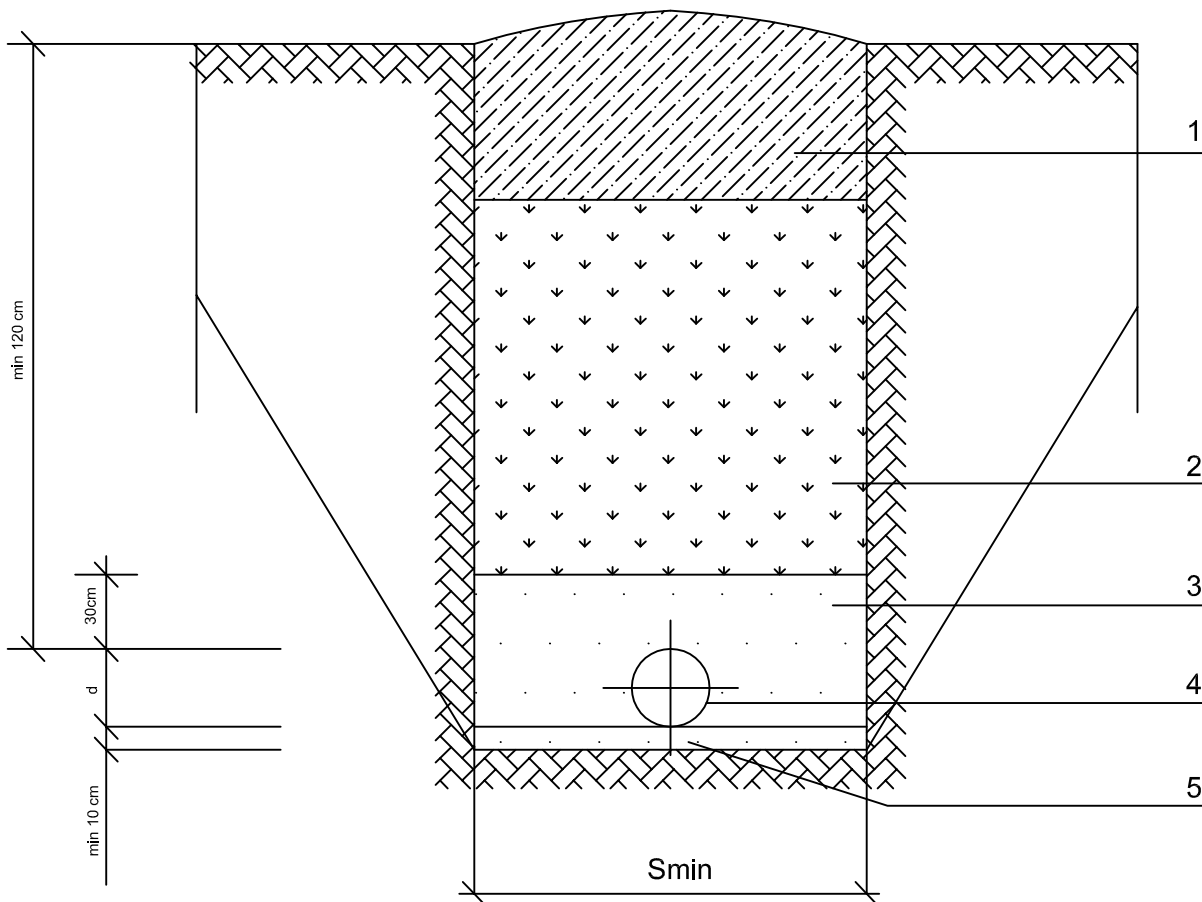

1. Warstwa ziemi.
 2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
 3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
 4. Projektowana kanalizacja deszczowa.
 5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.
- $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: przekrój wykopu	Rysunek nr : B	
Skala : -----	Obiekt: Rozbudowa ul. Buczka i Leśnej oraz budowa nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Utraty w Suwałkach. ETAP II	Data : 08.2015	
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12 Współpraca: inż. Mariusz Walko		inż. Mikołaj Fiedoruk nr upr. BI-198/89 BI-234/76	