


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE WODY

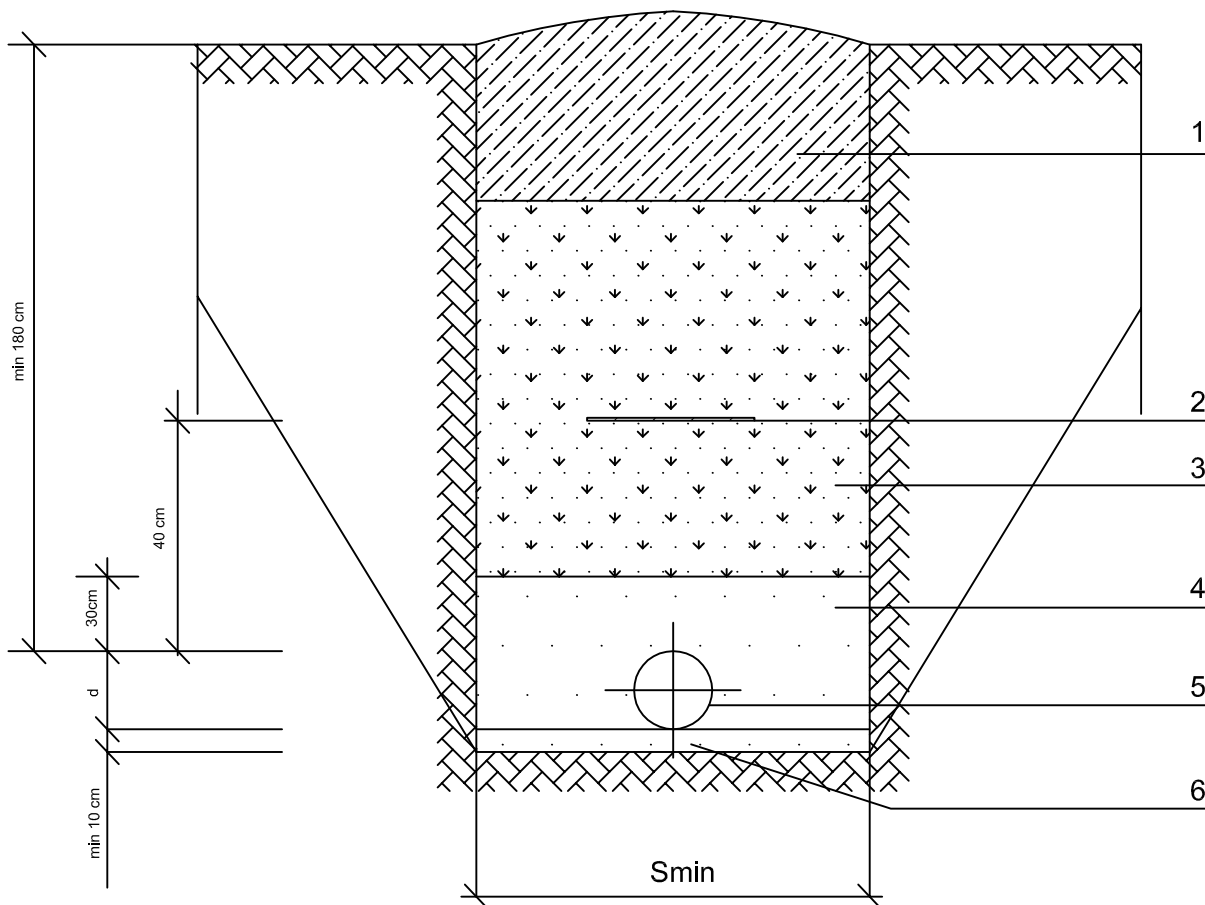

1. Warstwa ziemi. $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE.(przyłącze wody).
3. Zасыпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
5. Projektowane przyłącze.
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

Drogowskaz s.c.		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	Nazwa rysunku: przekrój wykopu	Rysunek nr :	
P.W.	Obiekt:	B	
Skala :	Rozbudowa ul. Buczka i Leśnej oraz budowa nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Utraty w Suwałkach. ETAP II	Data :	
-----		08.2015	
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12		inż. Mikołaj Fiedoruk nr upr. BI-198/89 BI-234/76	
Współpraca: inż. Mariusz Walko			