



T4

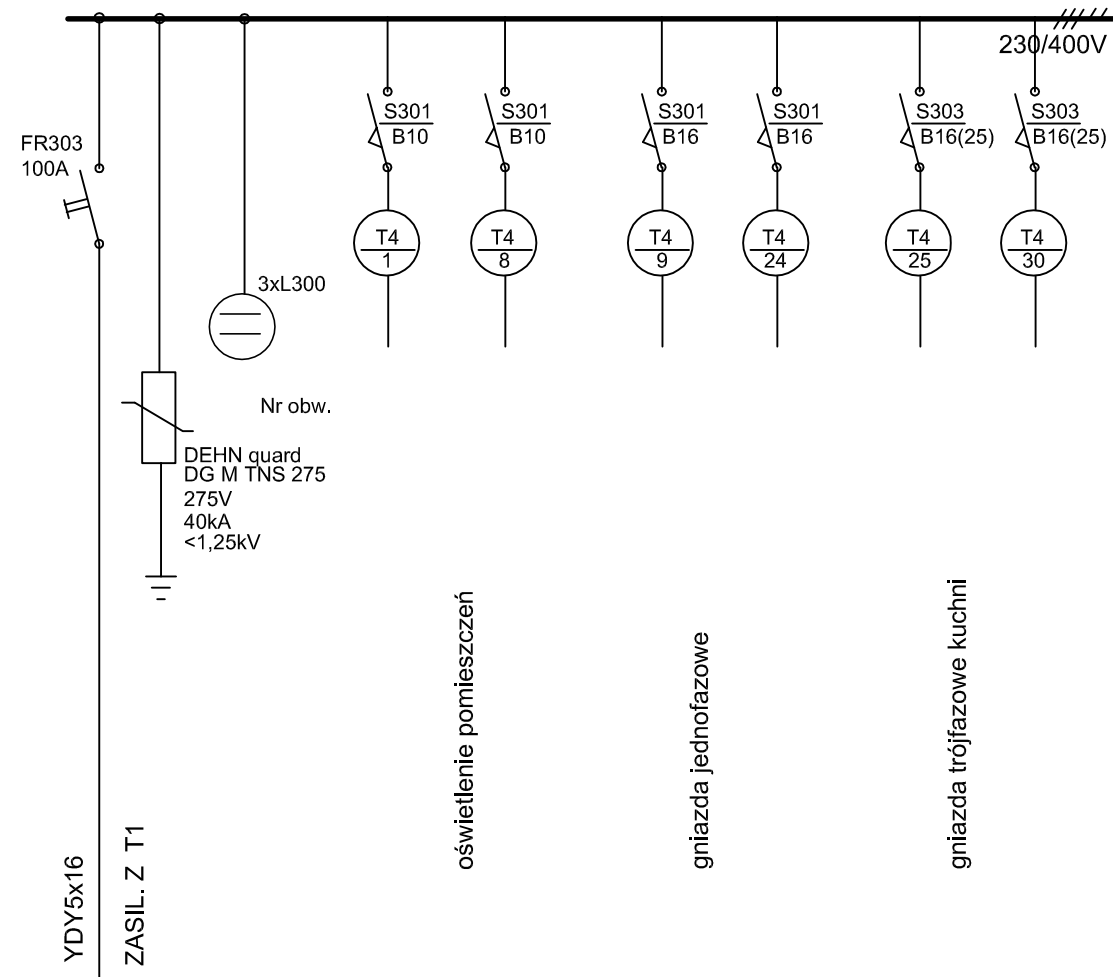


Szybkie wyłączenie zasilania

Tablica - T4 rozmiar 4x24

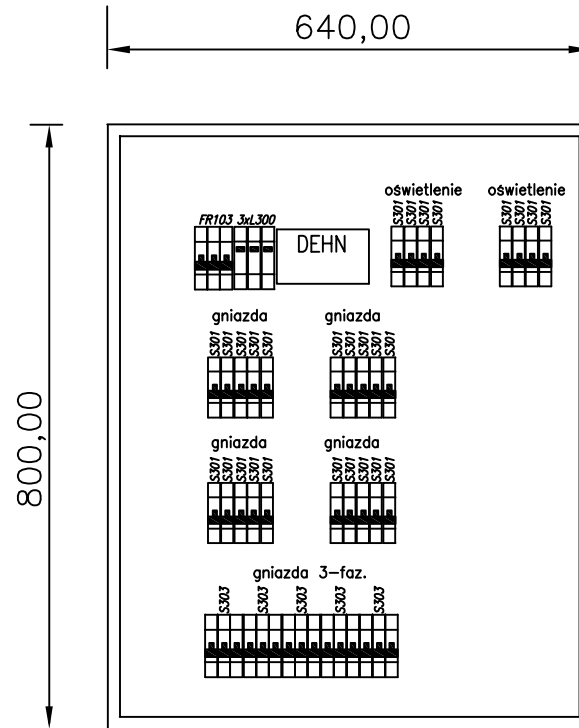


Zainstalować w istniejącej wnęce,
istniejącą tablicę zdemontować.
Zainstalować obudowę z metalowymi drzwiczkami

Tablica pompy pożarowej

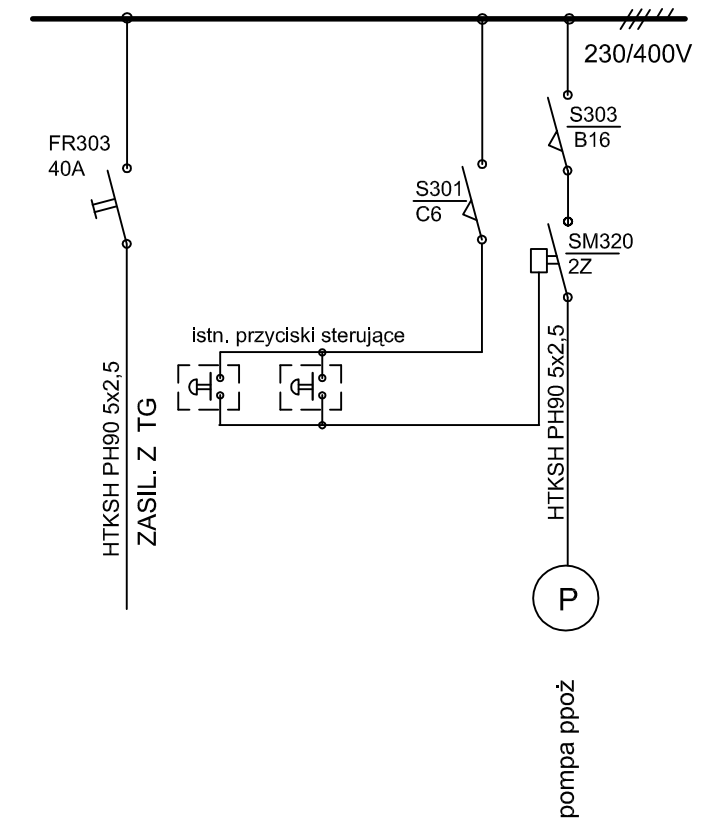

Tablica pompy pożarowej rozmiar 1x18

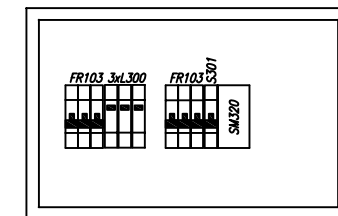

Obudowa natynkowa, izolacyjna IP65

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlano-wykonawczym materiały, można zastąpić innymi materiałami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadającym odpowiednie atesty oraz normy zgodności, o parametrach nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003		Nr rysunku E7		Branża INST. ELEKTRYCZNE		Skala	
Opracował: mgr inż. Zbigniew Sternik KL-38/91		Projektował: mgr inż. Stanisław Raczyński SWK/0041/ POOE/05		Sprawdził: inż. Zdzisław Włacek KL-14/99		Inwestor Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Imię i nazwisko:		Nr upr.		Podpis:		Adres budowy Budynek Przedszkola nr 2 ul. Waryńskiego 29 16-400 Suwałki	
Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				Tytuł rysunku TABLICA T4, TABLICA POMPY PPOŻ			
Data opracowania: luty 2017r.							