

Protokół typowania robót z dnia.....15.03.2010r.

Nakolicznóść 66 wymiarystołanki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

**L Zakres zamówienia obejmuje wymiar stolarki okiennej o wymiarach:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| = oknoszer.2100x wys.1800  | = szt.9     |
| = oknoszer.1800x wys.1800  | = szt.2     |
| = oknoszer.1500x wys.1800  | = szt.17    |
| = oknoszer.1200x wys.1800  | = szt.9     |
| = okno szer. 900x wys.1800 | = szt.4     |
| = okno szer. 900x wys. 600 | = szt 15 15 |

11). Demontaż i jej części oraz ich podanie do utylizacji.

2) Montaż w estylu rękodzieła z regulacją kąta parametrycznego:

- profil PC pięciokomorowy biały
- zestaw uszybowy kłosał,  $wspK=1,1 W/(m^2K)$  minimum
- wymiar i wygłuszenie montażu według czynnika 1 do protokołu powołania
- możliwość montażu przez uszczelnienie
- dokonanie własnego pomiaru masy
- demontaż i ponowny montaż starych podłokienek zewnętrznych
- uszczelnienie pianką poliuretanową i klejem
- uzupełnienie lakierem i szpachlami wewnętrznymi oraz pomalowaniem.

II. Zakres zamówienia obejmuje wymiary stolarki drzwiowej zewnętrznej w usztydławce w wymiarach:

- dzwizewnagznewuskzydeowym.szer.1800.wys.2180\$zt.1

1. Demontaż i najwcześniejsze poddanie jej utylizacji

2. Montażowe i tarakdzio we dwuszkylowe regulacje jako parametry jak nizej

- a) profil PCV/kolobiały  
b) zestaw dwuszybowy skłeniszylb P-4, wspK 1,11 (m2K) minimum  
c) wyposażenie zamkowe punktowe w pochwyty dwiow prostokątne zamykaczery  
zawias jednoszybowy, wykonane z ocidolem  
d) wymiary wydłstolarkidmontażwedługłącznika 1 do protokotypowania robot  
e) dokonanie masnego miaz z matory  
g) uszczelnienie piaskopolu retanostykowosieczniczmem  
h) uzupełnienie kowaoSiec2azewntrznichwetrznich z pomalowaniem.

III. Zakresanowienczejmujwymianstolakdzwiozewngtzniejednoskzydepowymiarach:

- dzwizewnatrzjednoszydlowe wyszer.1000x wys.2060t.1

1. Demontaż i najcięższe części poddane recyklingowi

2. Dostawa i prace zamurowania ścian i tynkowanie gładkie w wymiarach 0,36 m3

### 3 Montaż wstępny i regulacja

- a) profil PCV koloidalny pełne  
c) wyposażenie zamkiel punktowy mozaikowy cztery zawiasy  
d) wymiary wykładziny kłosa 2 według łącznika 1 do protokołu typowania robot  
e) dokonanie własnego pomiaru natężeń  
f) uszczelnienie pianką poliuretanową 500 g/m<sup>2</sup> ściągaczem  
g) uzupełnienie kawałka ściągacza w miejscu zniszczenia z pomalowaniem.

IV. Zakres samowienności obejmuje wymiar stołakolizwięcej niż czterech dwuszyldowych na 5 wierszy wymiarach:

- = dzwizewelotznewuskzydolewaŚwietlonym.szer.1450wys2700szt.1

1. Demontaż niepożądanych dźwięków poddanie jej utylizacji

2. Montaż wewnątrz larkdzwiniędwuskzydło zepaŚwiatłeregulacjiokoParametrjaknizej

- a) profil PCV kolobialy  
b) na 6 wietrzken zestaw dwuszybowy spK1,11(m2K) minimum  
c) wyposażenie zamki wielopunktowe z zawieszonymi sztytami  
d) wymiana wykładzin i montaż przedziałów i drzwi do protokołu

- e) dokonanie własnego pomiaru masy
- g) uszczelnienie pianką poliuretanową styku zizolizacją
- h) uzupełnienie krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomalowaniem.

Wymiar podany w Świecie przed wykonaniem pomiaru masy. Zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia harmonogramu wykonania zgodnego z Najemcami lokalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania wymiaru.

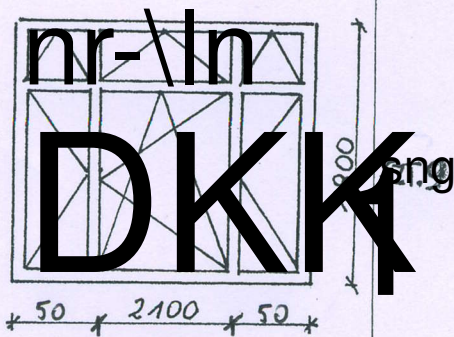
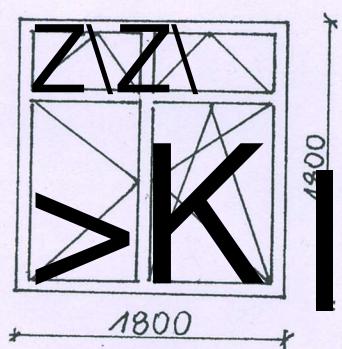
IV. Materiały budowlane powinny odpowiadać do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowanych w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 22006 roku Nr 156 poz. 11118 z późniejszymi zmianami).

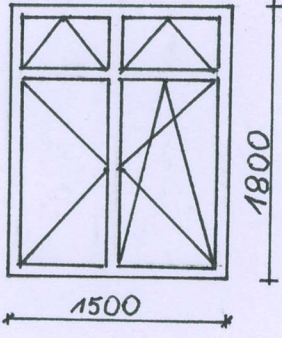
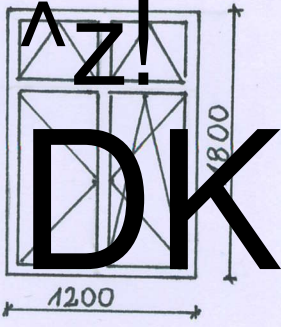
INSPEKTOR

Miroslaw Wiersbicki

Wymiar stolarki okiennej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry w Suwałkach.

1. Profil PCV, pięciokomorowy, biały
2. Zestaw szyb zeszlaceniskładowatwspK=11, W(m2K) minimum
3. Okucia odpowiednie
4. Możliwość wentylacji przez szczelnię
5. Przedzamowienie stolarki do własnego pomiaru

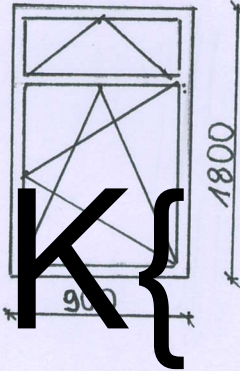
| Lp. | Adres                    | Opis przedmiotu zamówienia                                                          | Ilość szt, | Uwagi |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1.  | ul. Putry<br>Przychodnia |   | 56         |       |
| 2.  | ul. Putry<br>Przychodnia |  | Szt 12t    |       |


|    |                            |                                                                                    |        |  |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 3. | ul. Pułtusk<br>Przychodnia |   | 5m. 47 |  |
| 4. | ul. Pułtusk<br>Przychodnia |  | 5m. 9  |  |

g, tM *sh*

INSPEKTOR

Miroslaw Wierzbicki

|    |                          |                                                                                    |        |  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 5. | ul. Pułty<br>Przychodnia |   | nT.6   |  |
| 6. | ul. Pułty<br>Przychodnia |  | titi55 |  |

  
**INSPEKTOR**  
**Miroslaw Wierzbicki**

Załącznik do protokołu powiadomienia 6t.4t\$19.2.20.Z0t1

Wymiar standardzwojewnotzinejednoskzydlowajdynpzychodimedyczejy ul.  
Putr0wSuwalkach.

1. Profil PCV, ciepłota białej
2. Pełne podziałem
3. Wyposażenie zamknięte punkto samozaamykac
4. zoutis{

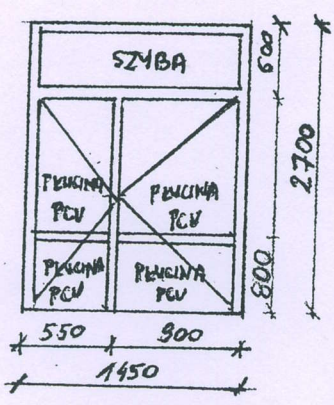
| Lp. | Adres      | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|------------|----------------------------|------------|-------|
| 1.  | ul. Puławy |                            | 1 szt.     |       |
|     |            |                            |            |       |

3 prazdnici

INSPEKTOR  
*Mirosław Wierzbicki*

Wymiar stolarki drzwiowej zewnętrznej uszybyowanej jasnym szkłem w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

1. Profil PCV ciepłotałowy
2. Naświetlenie zestaw uszybowy z kłopot, współk=1, W(m<sup>2</sup>) minimum
3. Wyposażenie zamknięcia punktowego z awiasy, jedno skrzydło, gładkie
4. Przed zamówieniem stolarkę dokonać własnego pomiaru

| Lp. | Adres                 | Opis przedmiotu zamówienia                                                         | Ilość szt. | Uwagi |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1.  | ul. Putry 9<br>APTEKA |  | 525.4      |       |

INSPEKTOR

Miroslaw Wierzbicki

## 451f03

Wymiarstolaridzwiovejewngtżdsyskzydlowej/budynekprzychodniamedycznejul.  
Putro w Suwałkach.

1. Profil PCV, ciepłota biły
2. Zestaw wuszybowy skłenie ZYBAF-4,  $wspK \leq 11$ ,  $W(m2K)$  minimum
3. Wyposażenie zamieścił punktowy wykrywacz wzdłuż wprostokątny, samozamykacz, cztery zawiasy jedno skrzydło, gwóźdź 664 odłem
5. Przed zamowieniem stłarkidokonać własnego pomiaru

| Lp. | Adres        | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość<br>szt. | Uwagi               |
|-----|--------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 1.  | ul. Puławy 9 |                            | 1 szt.        | okno w tarasie P-4. |

INSPEKTOR  
Xlurrd \* Tr Dldt