


14 15a

14.2 Skróć wyników, 15a

14.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

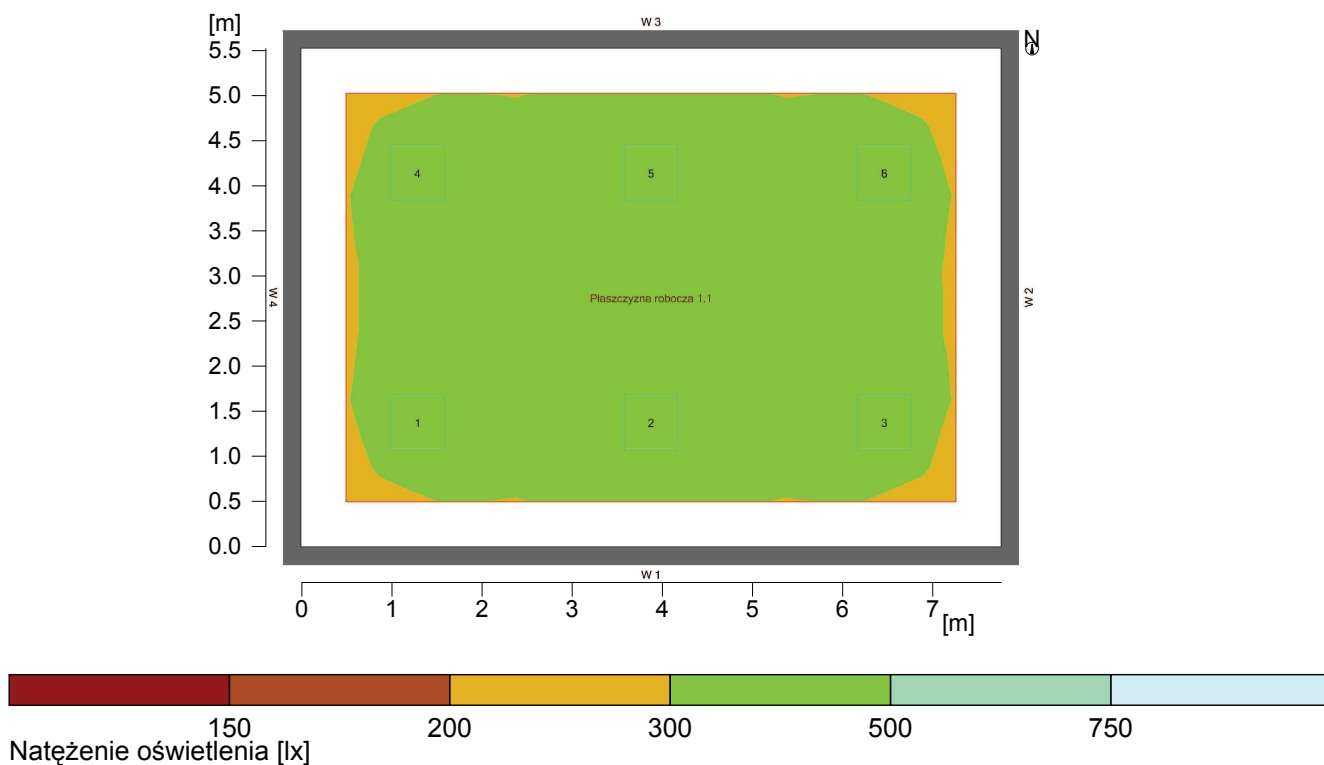

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń

Wysokość płaszczyzny opraw ośw.

Współcz. utrzymania

średnia ilość odbić

2.84 m

0.80

Całkowity strumień św. źródeł

24000 lm

Moc całkowita

252.0 W

Moc na powierzchnię(42.84 m2)

5.88 W/m2 (1.68 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1

Płaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Eśr:

351 lx

Emin

309 lx

Emin/Eśr

0.88

Emin/Emax (Ud)

0.77

UGR (3.4H 4.8H)

<=24.4

Pozycja

0.75 m

Główne powierzchnie

m 1.5 (Sufit)

80 lx

Uo

0.97

m 1.1 (Ściana)

261 lx

0.68

m 1.2 (Ściana)

213 lx

0.79

m 1.3 (Ściana)

261 lx

0.68

m 1.4 (Ściana)

213 lx

0.79

Typ Nr \Producent

Obiekt : Żłobek
Instalacja :
Numer projektu : Suwałki1
Data : 20.03.2016

14 15a

14.2 Skróć wyników, 15a

14.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

6	6	Siteco
		Nr zamówienia : 0LP2157L32840
		Nazwa oprawy : DIADEM®
		Źródła oświetlenia:: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 42 W / 4000 lm