



6 209

6.2 Skróć wyników, 209

6.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

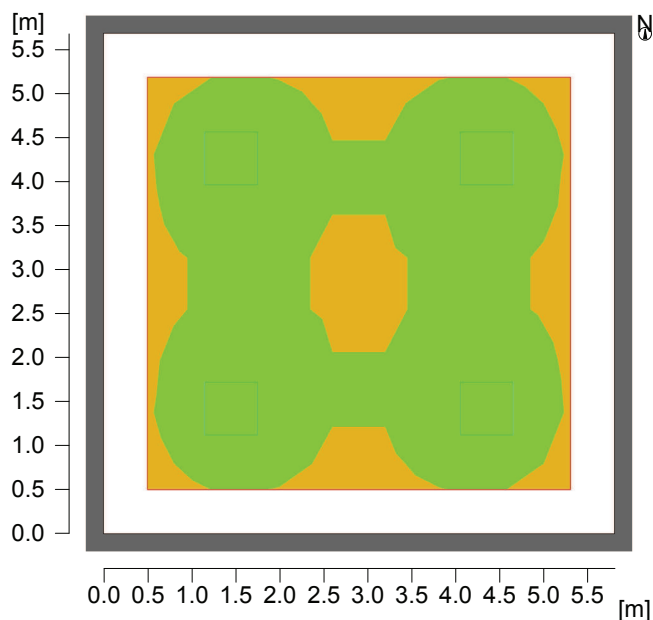

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń

Wysokość płaszczyzny opraw ośw.

Współcz. utrzymania

średnia ilość odbić

2.38 m

0.80

Całkowity strumień św. źródeł

Moc całkowita

Moc na powierzchnię(33.00 m2)

16000 lm

168.0 W

5.09 W/m2 (1.50 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1

Płaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Eśr:

340 lx

Emin

275 lx

Emin/Eśr

0.81

Emin/Emax (Ud)

0.62

UGR (4.9H 5.0H)

<=24.6

Pozycja

0.75 m

Główne powierzchnie

m 1.5 (Sufit)

Eśr:

66 lx

Uo

0.94

m 1.1 (Ściana)

221 lx

0.50

m 1.2 (Ściana)

172 lx

0.50

m 1.3 (Ściana)

221 lx

0.50

m 1.4 (Ściana)

172 lx

0.50

Typ Nr \Producent

Obiekt : Żłobek
Instalacja :
Numer projektu : Suwałki1
Data : 20.03.2016

6 209

6.2 Skróty wyników, 209

6.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

6	4	Siteco
		Nr zamówienia : 0LP2157L32840
		Nazwa oprawy : DIADEM®
		Źródła oświetlenia: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 42 W / 4000 lm

