

PARTER




PIĘTRO

PODDASZE

9 KŁATKA SCHODOWA
12.01 m² GRES

101 KŁATKA SCHODOWA
9.14 m² GRES

201 KŁATKA SCHODOWA
9.81 m² GRES

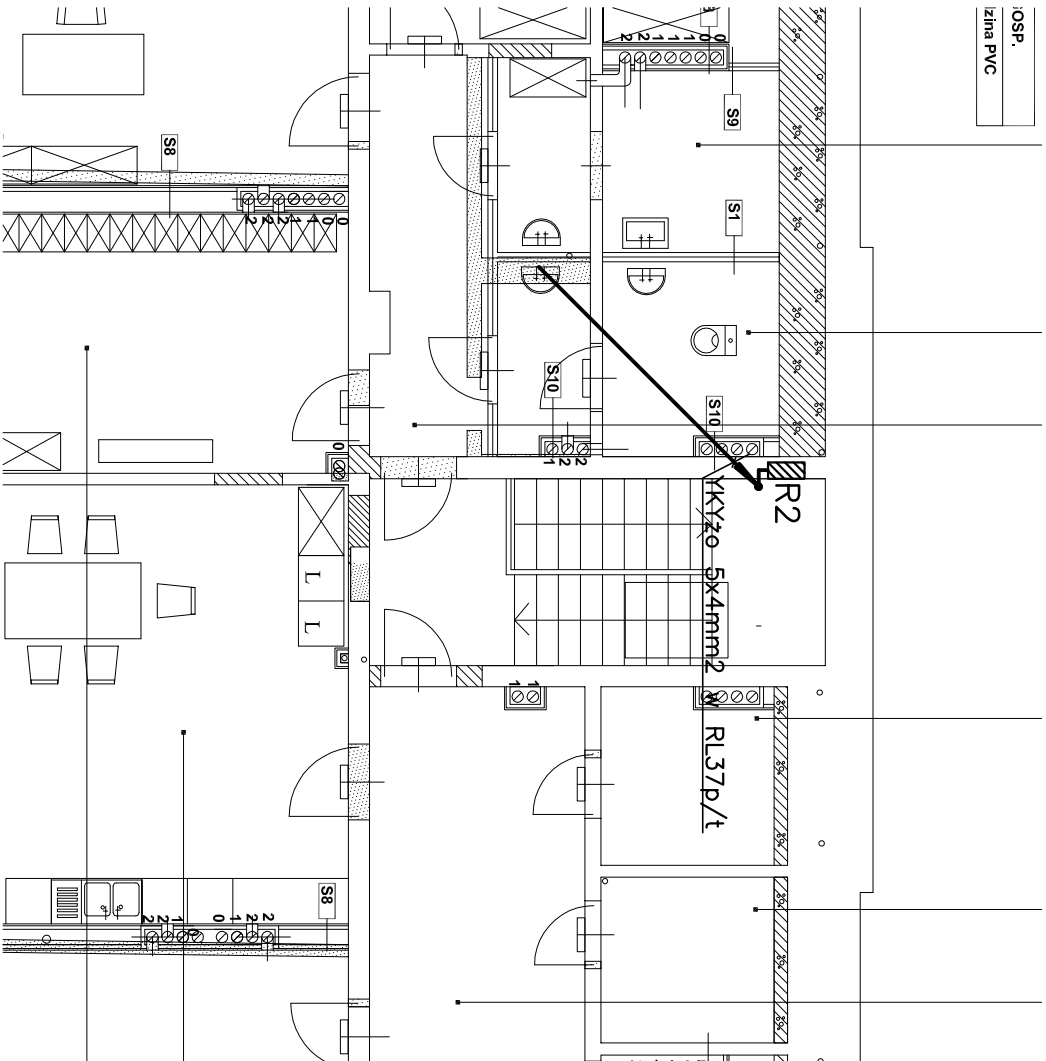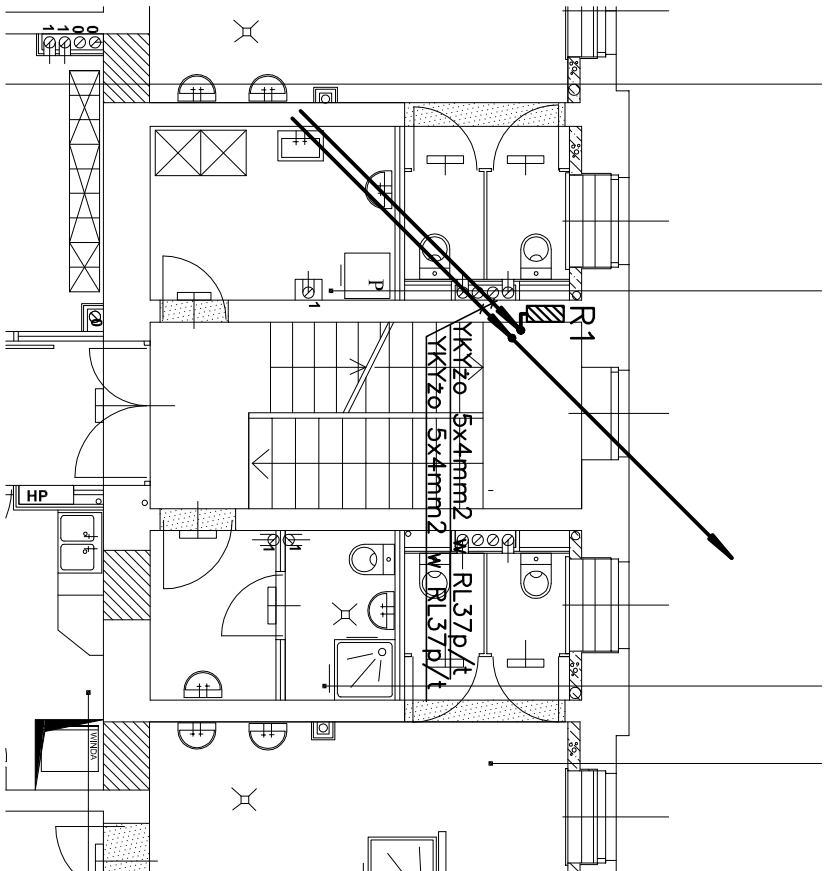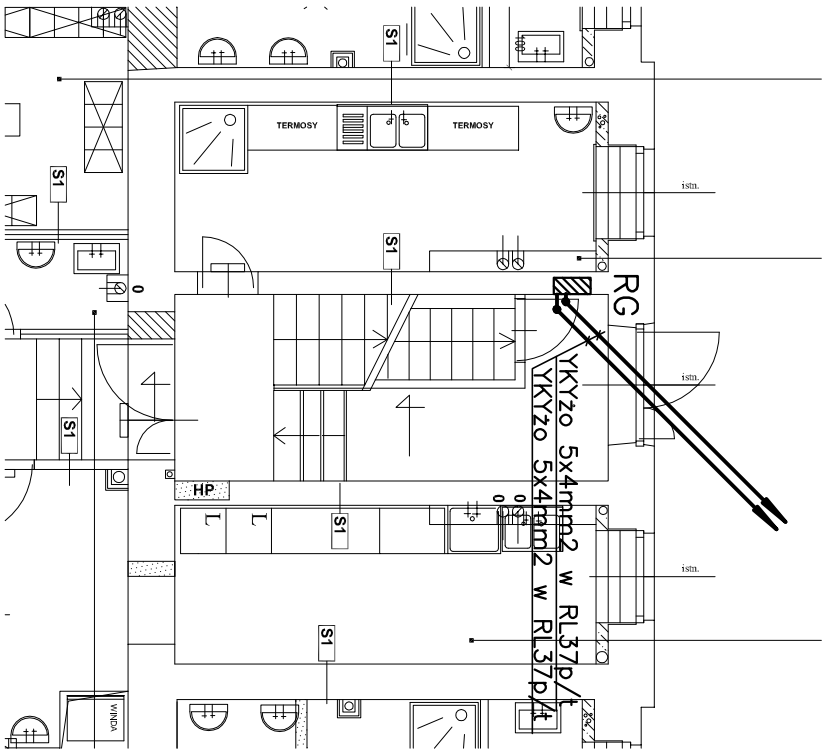

System TN-S
Szybkie wyłączenie
Wył. różnicowoprądowe
Połączenia wyrównawcze

Inwestor:					Nr rys.						
MASTO SUWAŁKI UL. MICKIEWICZA 1, 16-400 SUWAŁKI					E-10						
Tytuł projektu:					Skala:						
PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY KAMEDULSKIEJ 3 W SUWAŁKACH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU NA ŻŁOBEK.					1:100						
Treść rysunku:					Data: Marzec 2016						
TRASYS WLZ					Stadium: PROJ. WYK						
Stanowisko:		Imię i nazwisko:		Specjalność:		Nr uprawnień:		Data:		Podpis:	
Projektant:		Jan Grenbliński		Instalacje		St-559/77					
Sprawdzający:		Jerzy Parzuchowski		Elektryczne		MAZ/0434/POOE/06					
Biuro projektów:		PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA									
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE											
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE											