


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE WODY

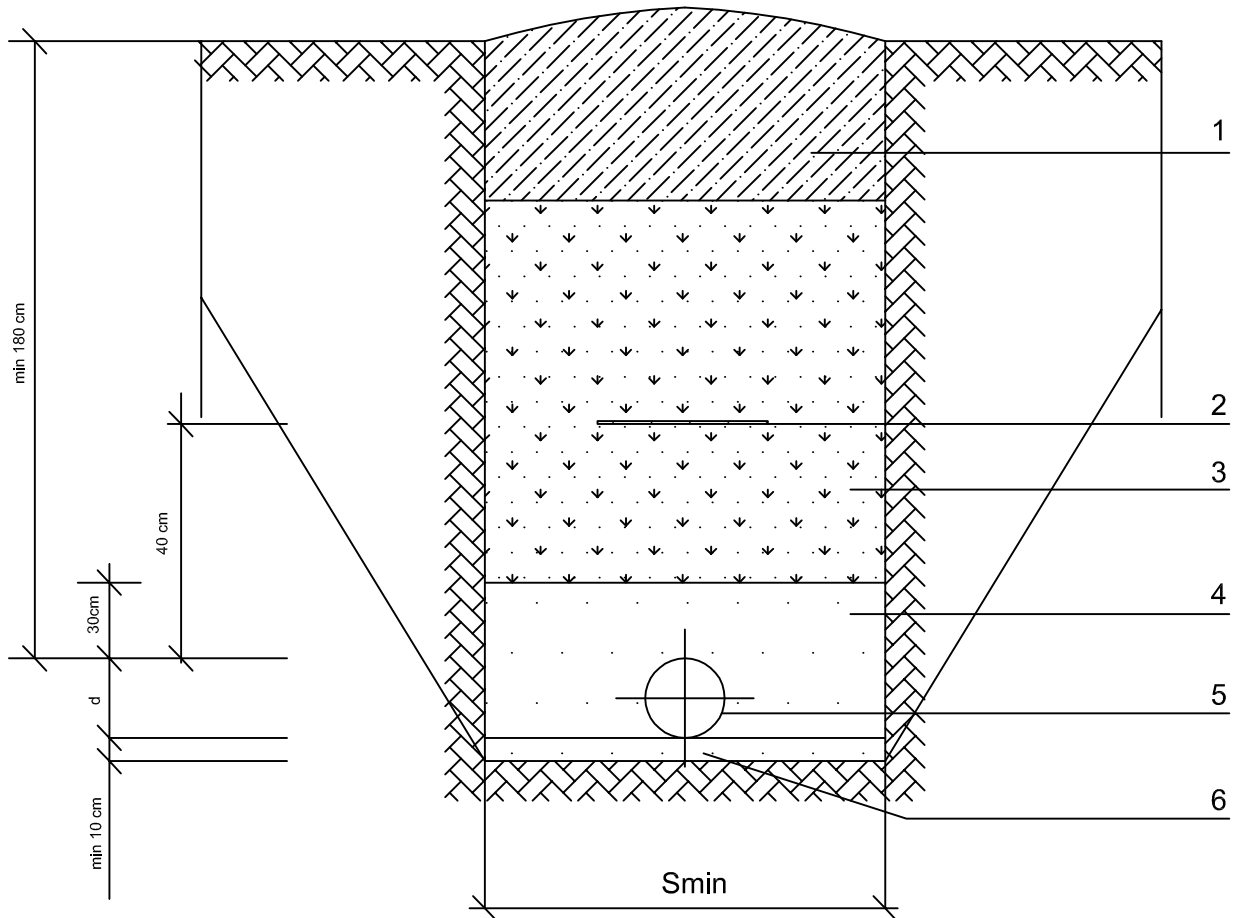

1. Warstwa ziemi. $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE. (przyłącze wody).
3. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
5. Projektowane przyłącze.
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium :	Nazwa rysunku:	Rysunek nr :	
P.W.	przekrój wykopu	B/1	
Skala :	Obiekt:		
-----	Rozbudowa ulic Zastawie, Targowej, Bazarowej, oraz Bałtyckiej w Suwałkach - branża sanitarna (kanalizacja sanitarna) ETAPI	Data :	
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			