


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI

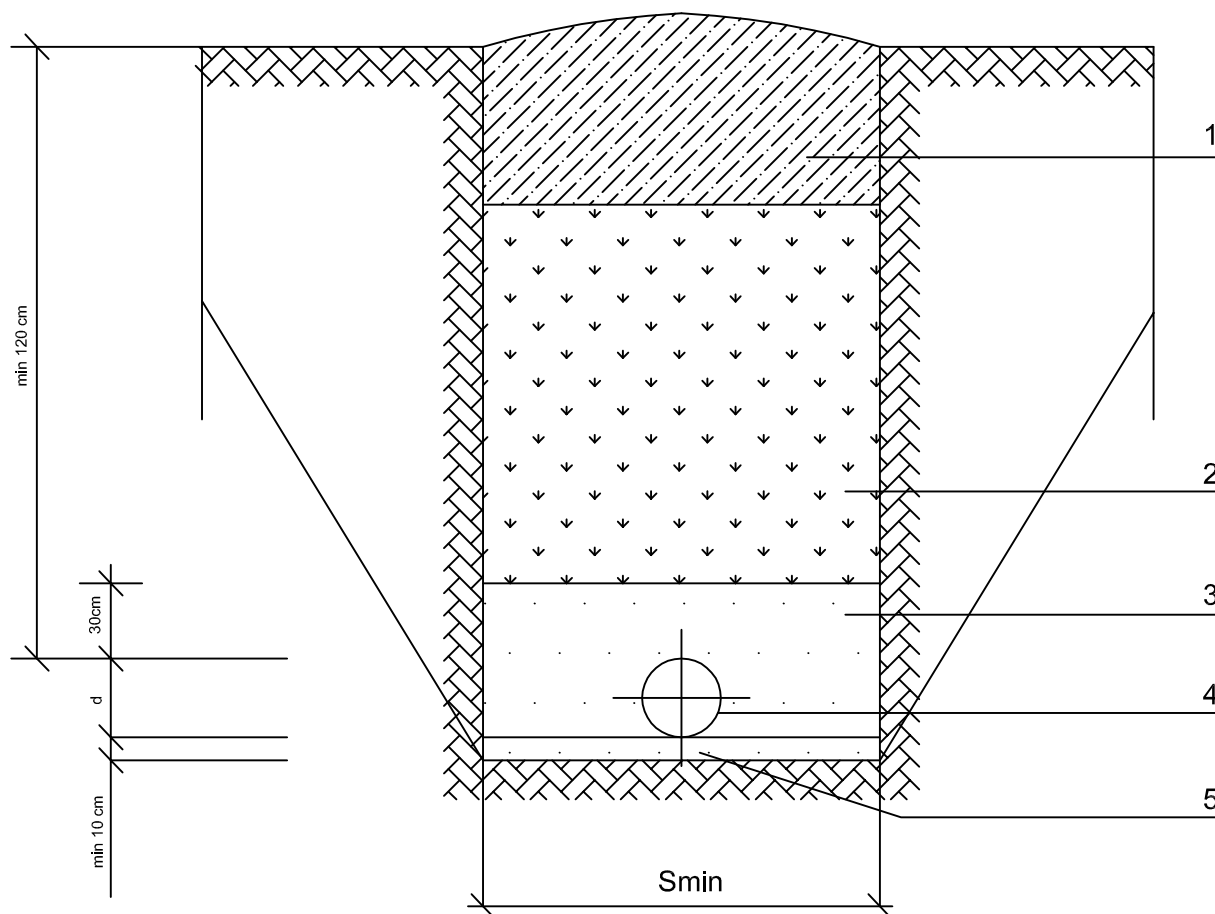

1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
4. Projektowane przyłącze.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: przekrój wykopu	Rysunek nr : B	
Skala : -----	Obiekt: Rozbudowa ulic Zastawie, Targowej, Bazarowej, oraz Bałtyckiej w Suwałkach - branża sanitarna (kanalizacja sanitarna) ETAP I		Data : 08.2017
BRANŻA SANITARNA			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			