



## PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE WODY

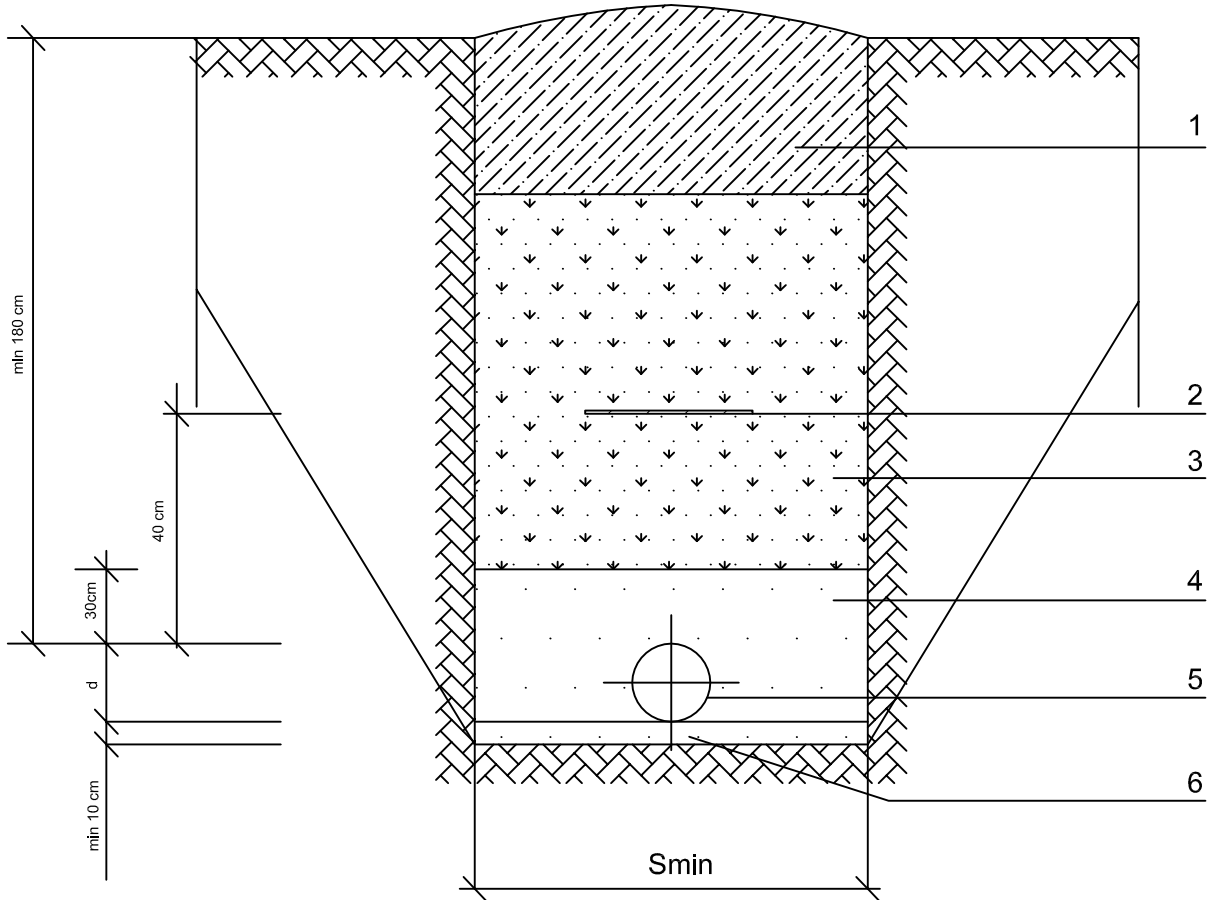

1. Warstwa ziemi.  $S_{min} = d + 25 \text{ cm}$
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE. (przyłącze wody).
3. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
5. Projektowane przyłącze.
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

### Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.W.</b>	Nazwa rysunku: przekrój wykopu	Rysunek nr : <b>B/1</b>	
Skala : -----	Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KD miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach - BRANŻA SANITARNA	Data : 10.2017	
<b>BRANŻA SANITARNA</b>			
Opracował:			
Imię i nazwisko nr. upr.:	Podpis:		
mgr inż. Agata Fiedoruk Walko nr upr. PDL/0049/PWOS/12			
Współpraca: inż. Mariusz Walko			