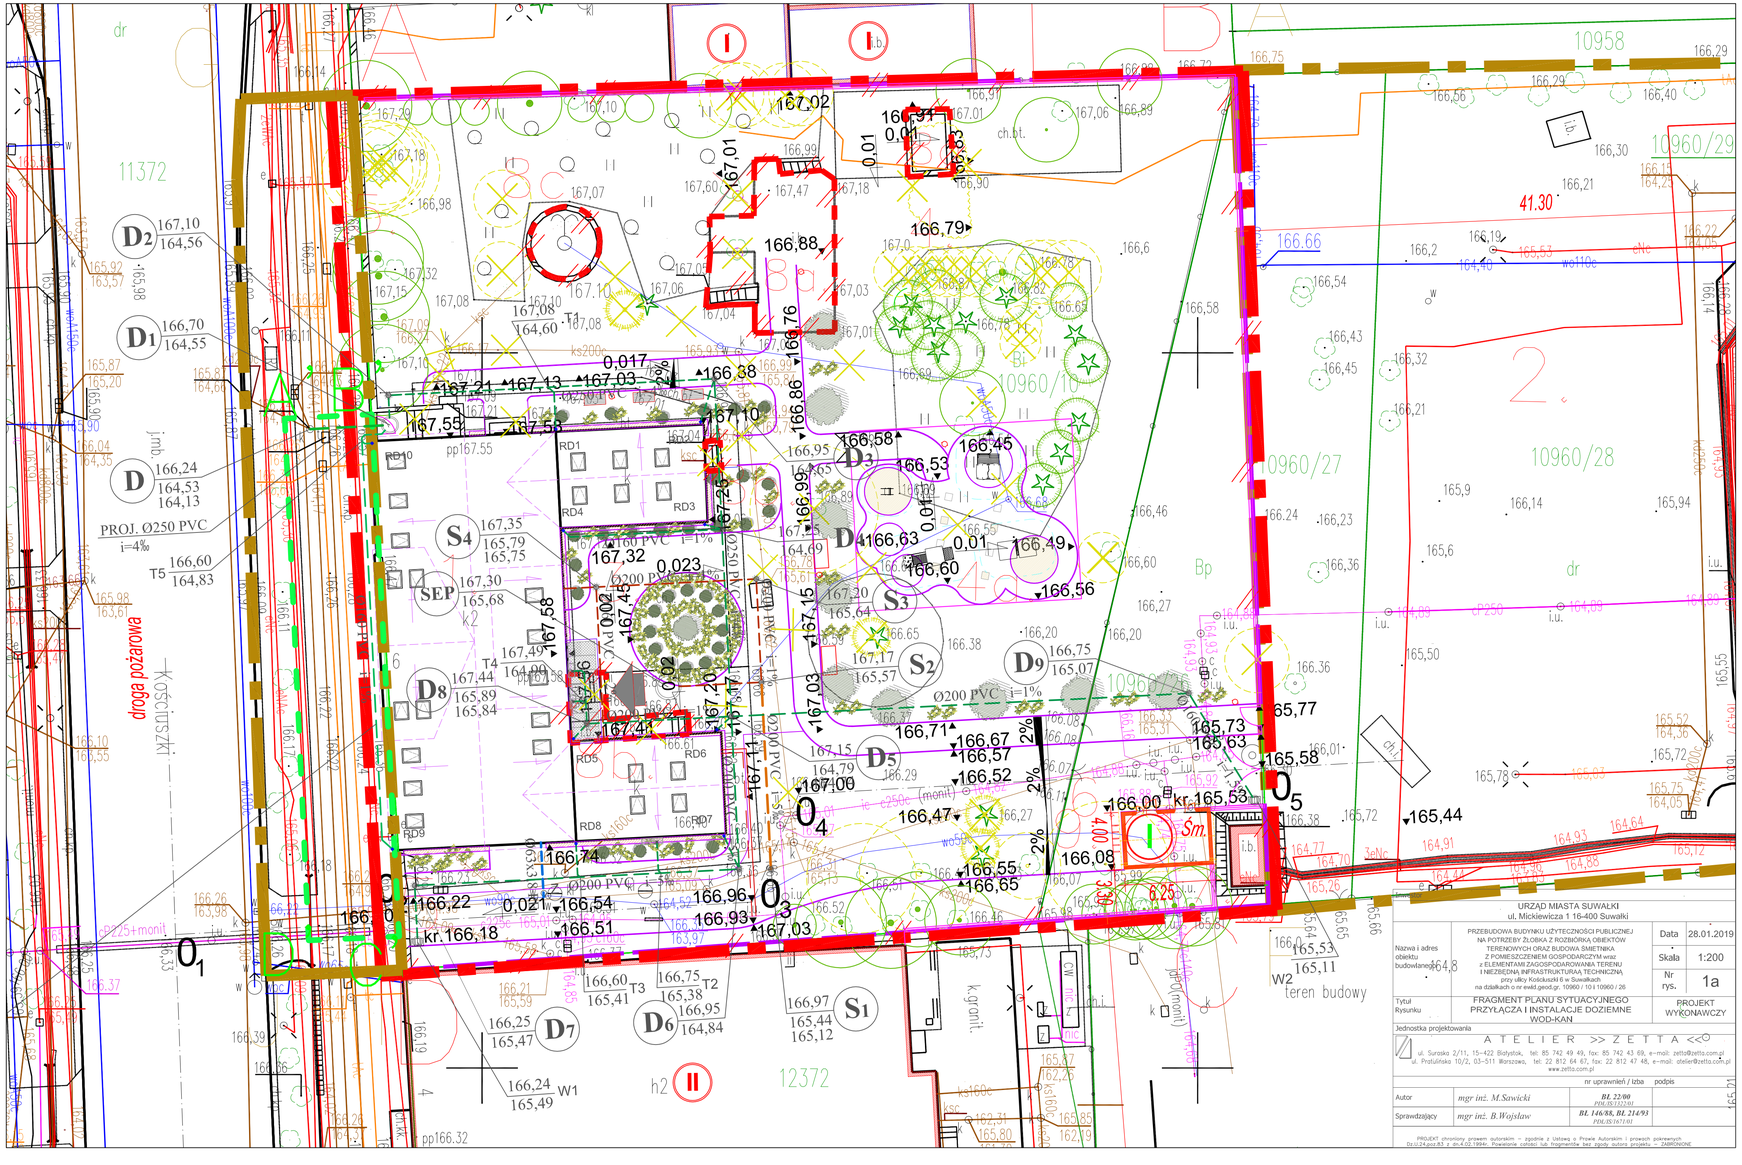
droga pożarowa
Kościuszki
teren budowy
D1 166,70 164,55
D2 167,10 164,56
D 166,24 164,53 164,13
PROJ. Ø250 PVC i=4‰
T5 166,60 164,83
S4 167,35 165,79 165,75
SEP 167,30 165,68
D8 167,44 165,89 165,84
D7 166,25 165,47
W1 166,24 165,49
D6 166,75 165,38 166,95 164,84
T3 166,60 165,41
T2
S1 166,97 165,44 165,12
D5 166,71 164,79
D4 166,63
D3 166,58 166,53
S3 167,20 165,64
S2 167,17 165,57
D9 166,75 165,07
W2 165,53 165,11
Ø200 PVC i=1%
Ø160 PVC i=1%
Ø250 PVC i=1%
0,017
0,023
0,021
0,01
0,02
2%
41.30
10960/29
10960/28
10960/27
10960/26
10960/10
10958
12372
11372
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
RD6
RD7
RD8
RD9
RD10
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
kr.166,18
kr.165,53
166,00
166,08
165,58
165,44
165,77
165,73
165,63
166,47
166,96
166,93
167,03
166,22
166,54
166,51
166,74
167,32
167,49
167,58
167,44
167,00
166,71
166,67
166,57
166,52
166,55
166,65
166,49
166,56
166,60
166,45
166,38
166,99
166,86
166,76
166,88
166,79
167,02
167,01
167,21
167,13
167,03
166,38
167,10
167,53
167,58
167,26
167,45
167,47
167,20
167,15
167,03
167,11
167,07
167,08
167,10
167,06
167,04
167,60
167,47
167,18
166,99
166,90
166,91
166,89
166,75
166,73
166,29
166,56
166,40
166,30
166,21
166,19
166,66
166,54
166,43
166,45
166,32
166,21
166,24
166,23
166,36
165,9
166,14
165,94
165,6
165,50
165,78
165,72
165,64
165,12
165,75
164,05
164,36
165,52
164,91
164,93
164,64
164,88
164,77
164,70
165,26
165,55
165,66
165,71
166,39
166,37
166,33
166,26
163,98
166,18
166,10
165,55
165,98
163,61
165,92
163,57
165,87
165,20
165,90
166,04
164,35
166,22
166,27
166,17
166,11
166,00
166,01
166,08
166,07
166,06
166,05
166,03
166,02
166,00
165,99
165,98
165,97
165,96
165,95
165,94
165,93
165,92
165,91
165,90
165,89
165,88
165,87
165,86
165,85
165,84
165,83
165,82
165,81
165,80
165,79
165,78
165,77
165,76
165,75
165,74
165,73
165,72
165,71
165,70
165,69
165,68
165,67
165,66
165,65
165,64
165,63
165,62
165,61
165,60