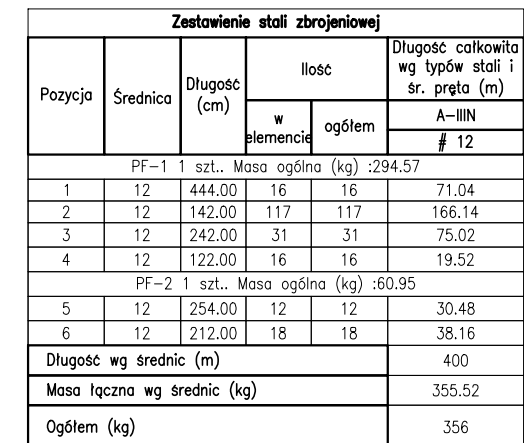



$$\pm 0,00 = 170,72 \text{ m.n.p.m}$$

UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ, W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU NA CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.
7. WYMIARY W [CM], NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.

Inwestor :		GMINA MIASTO SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki	
Nazwa i adres Objektu budowanego		PRZEBUDOWA BYŁEGO HOTELU „SUWAŁSZCZYŻNA” NA CELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W SUWAŁKACH PRZY UL. TEOFILA NONIEWICZA 71A	Data 17.09.2021r. Skala 1:25 Nr rys. K-02/2
Tytuł Rysunku		Płyty fundamentowe PF-1, PF-2	
Jednostka projektowa:		 ATELIER >> ZETTA << ul.Suroka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 43 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl	
Branża konstrukcyjna:		 STRUKTURA BIURO INŻYNIERSKIE ul.Ks.A.Syczewskiego 8 lok.4 15-139 BIAŁYSTOK tel. 790-400-944 e-mail: biuro.struktura@gmail.com	
		nr uprawnień / izba podpis	
Autor	mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI		PDL/0097/POOK/13
Sprawdził	inż. JANUSZ JANCEWICZ		BL/53/86
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			

UWAGA:

- 1) Płyty fundamentowe PF-2, PF-3 i PF4 wykonać na podbudowie gr. min. 30cm. do poziomu 1,40 poniżej proj. terenu grunty powinny być niewysadzinowe.
- 2) Otulina od góry i boków 30mm, od spodu 80mm.
- 3) Zastosować beton C30/37 o wskaźniku w/c nie większym niż 0,50 i zawartości cementu min. 320 kg/m³.