

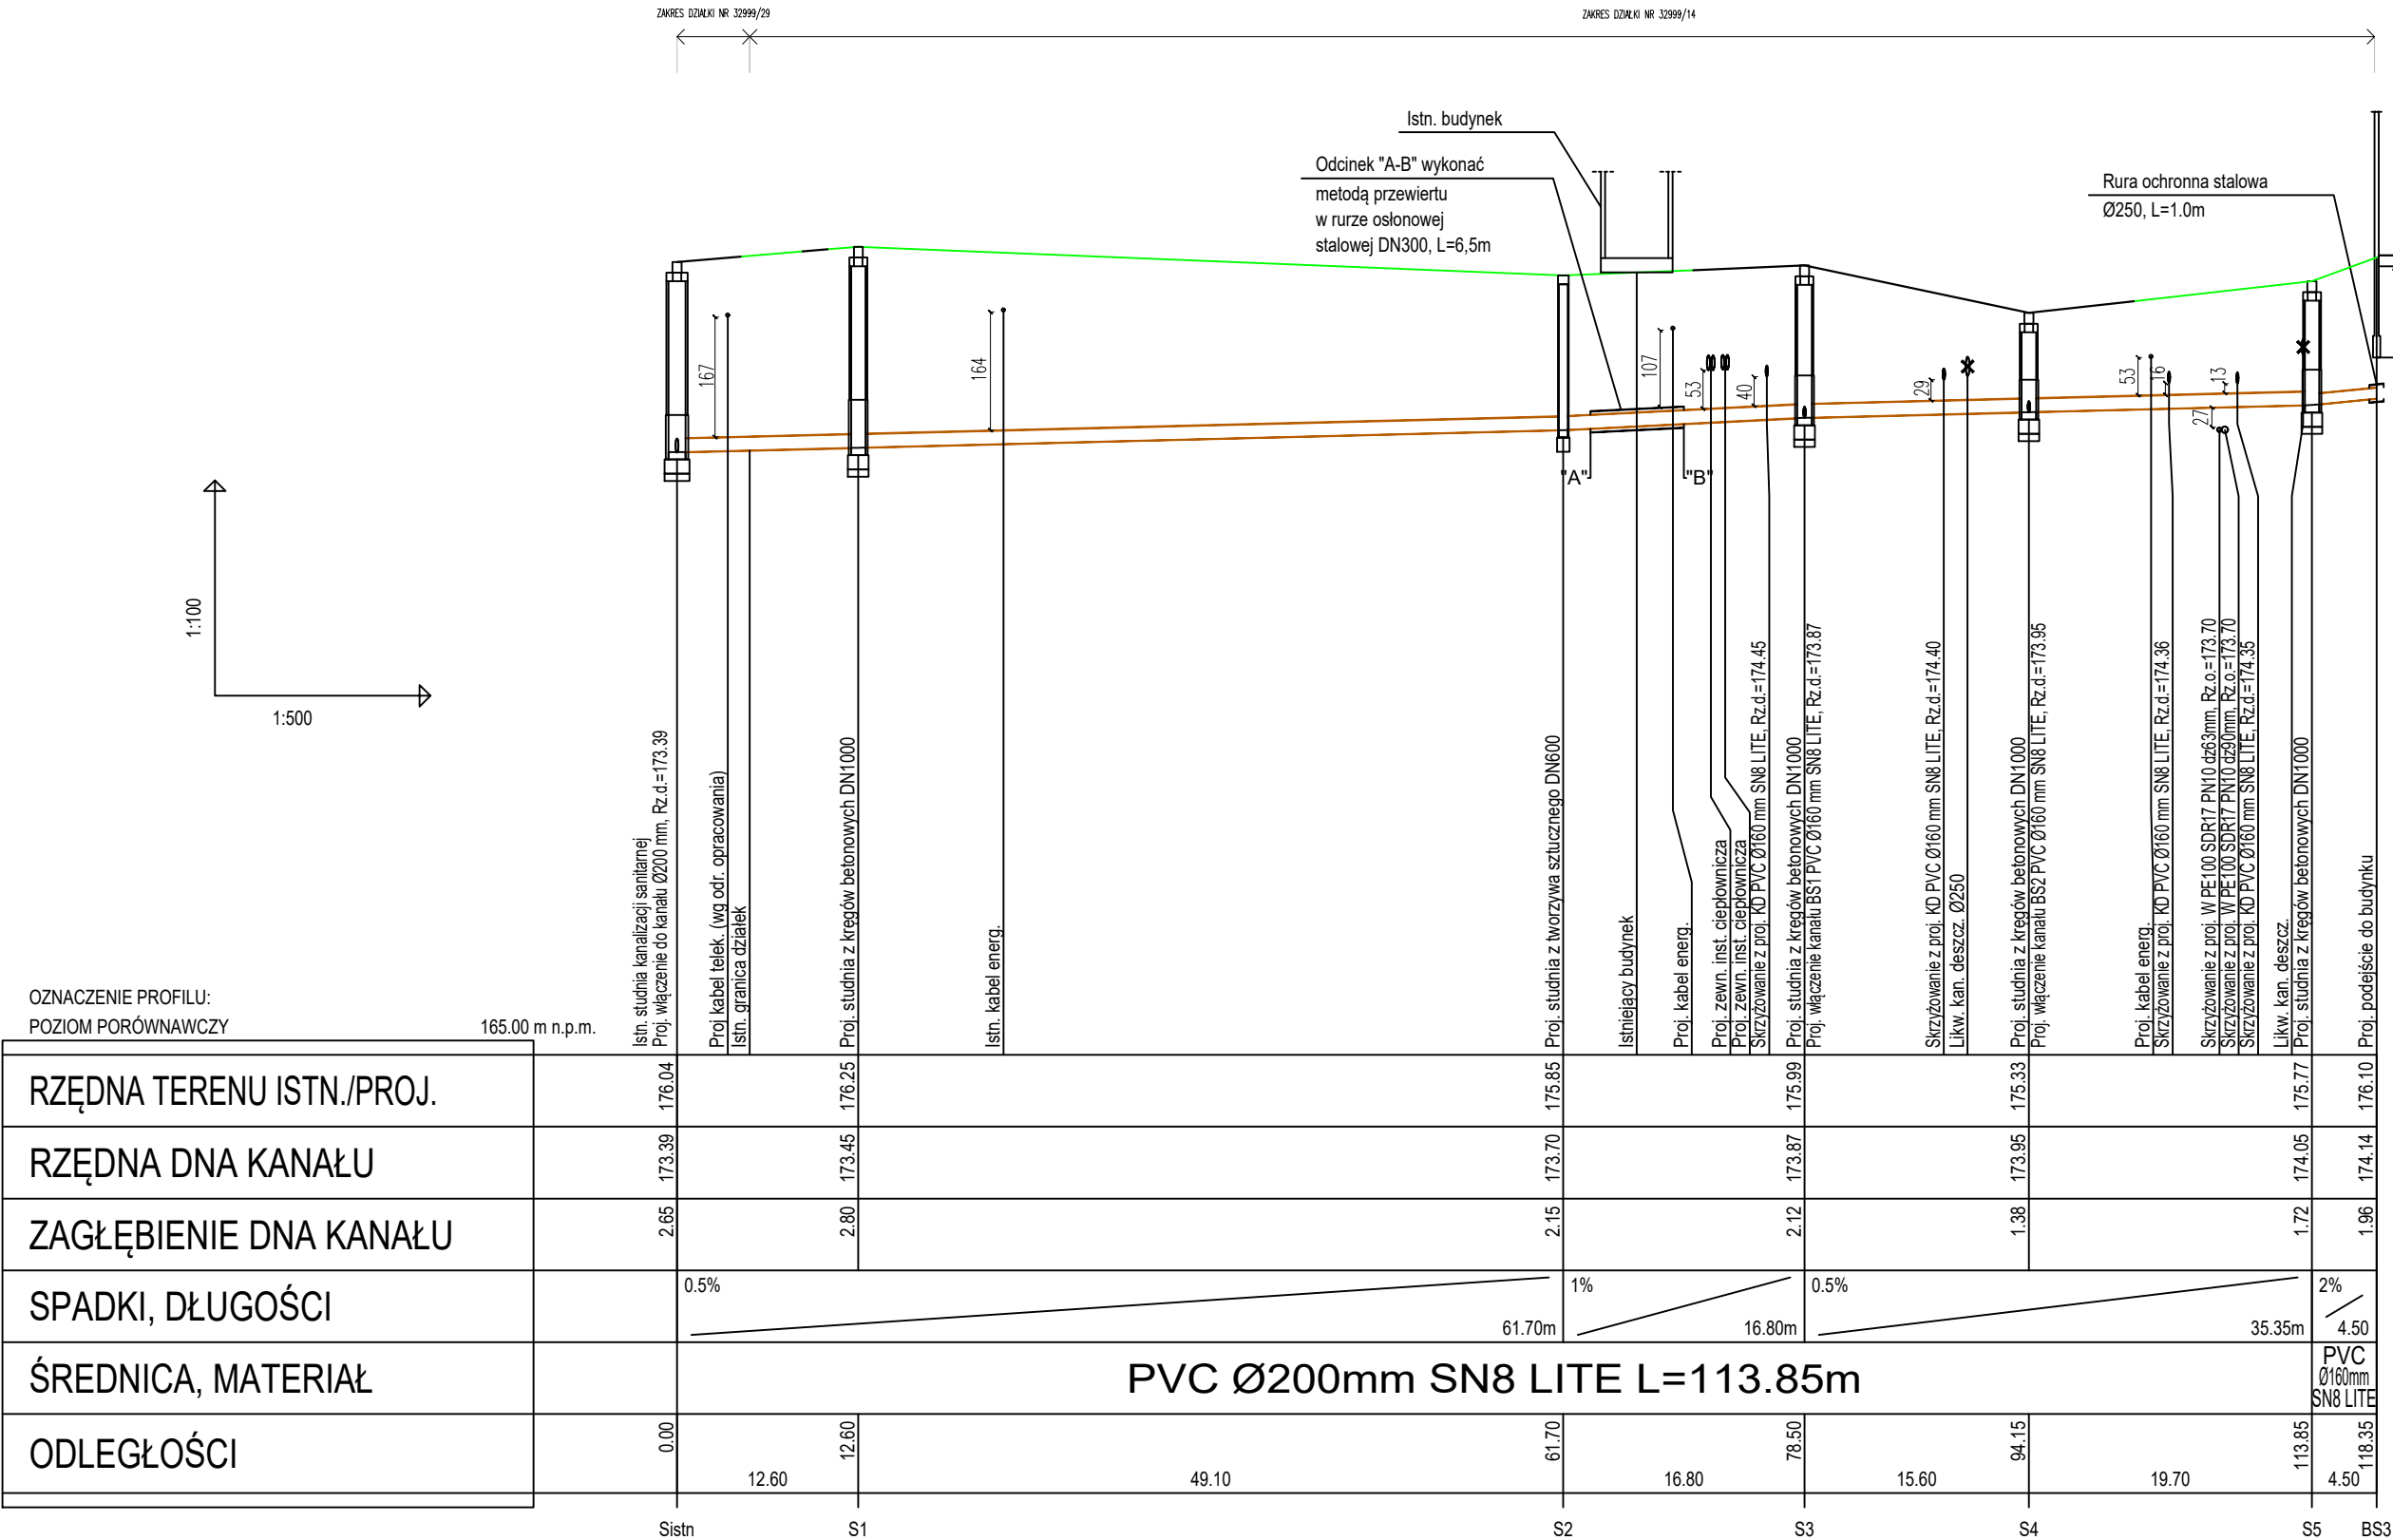


UWAGA:
1) PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ
ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W CELU
WERYFIKACJI RZĘDNYCH ORAZ ŚREDNIC.

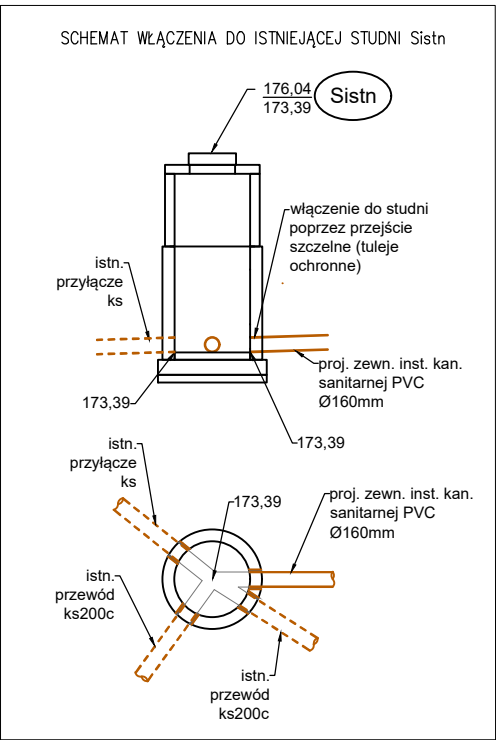

LEGENDA:

- proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160/Ø200mm SN8 LITA
- proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 PN10 dż63mm – przewód tłoczny

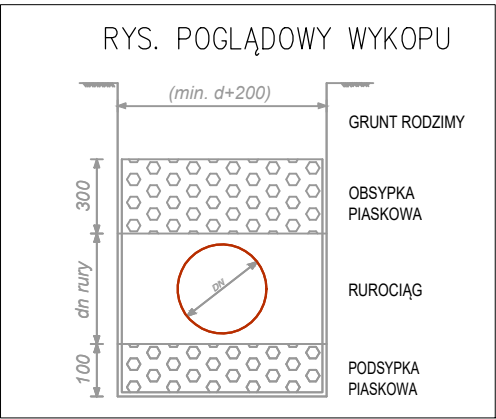

		NR RYS. SZ-01
"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		DATA: 01.09.2022
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO, DZ. NR 32998/6, 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29		
STADIUM PROJEKTU: P.T.	NAZWA RYSUNKU: PROFILE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA: 1:100/1:500
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/P00S/13	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
INST. SANITARNE:	mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		