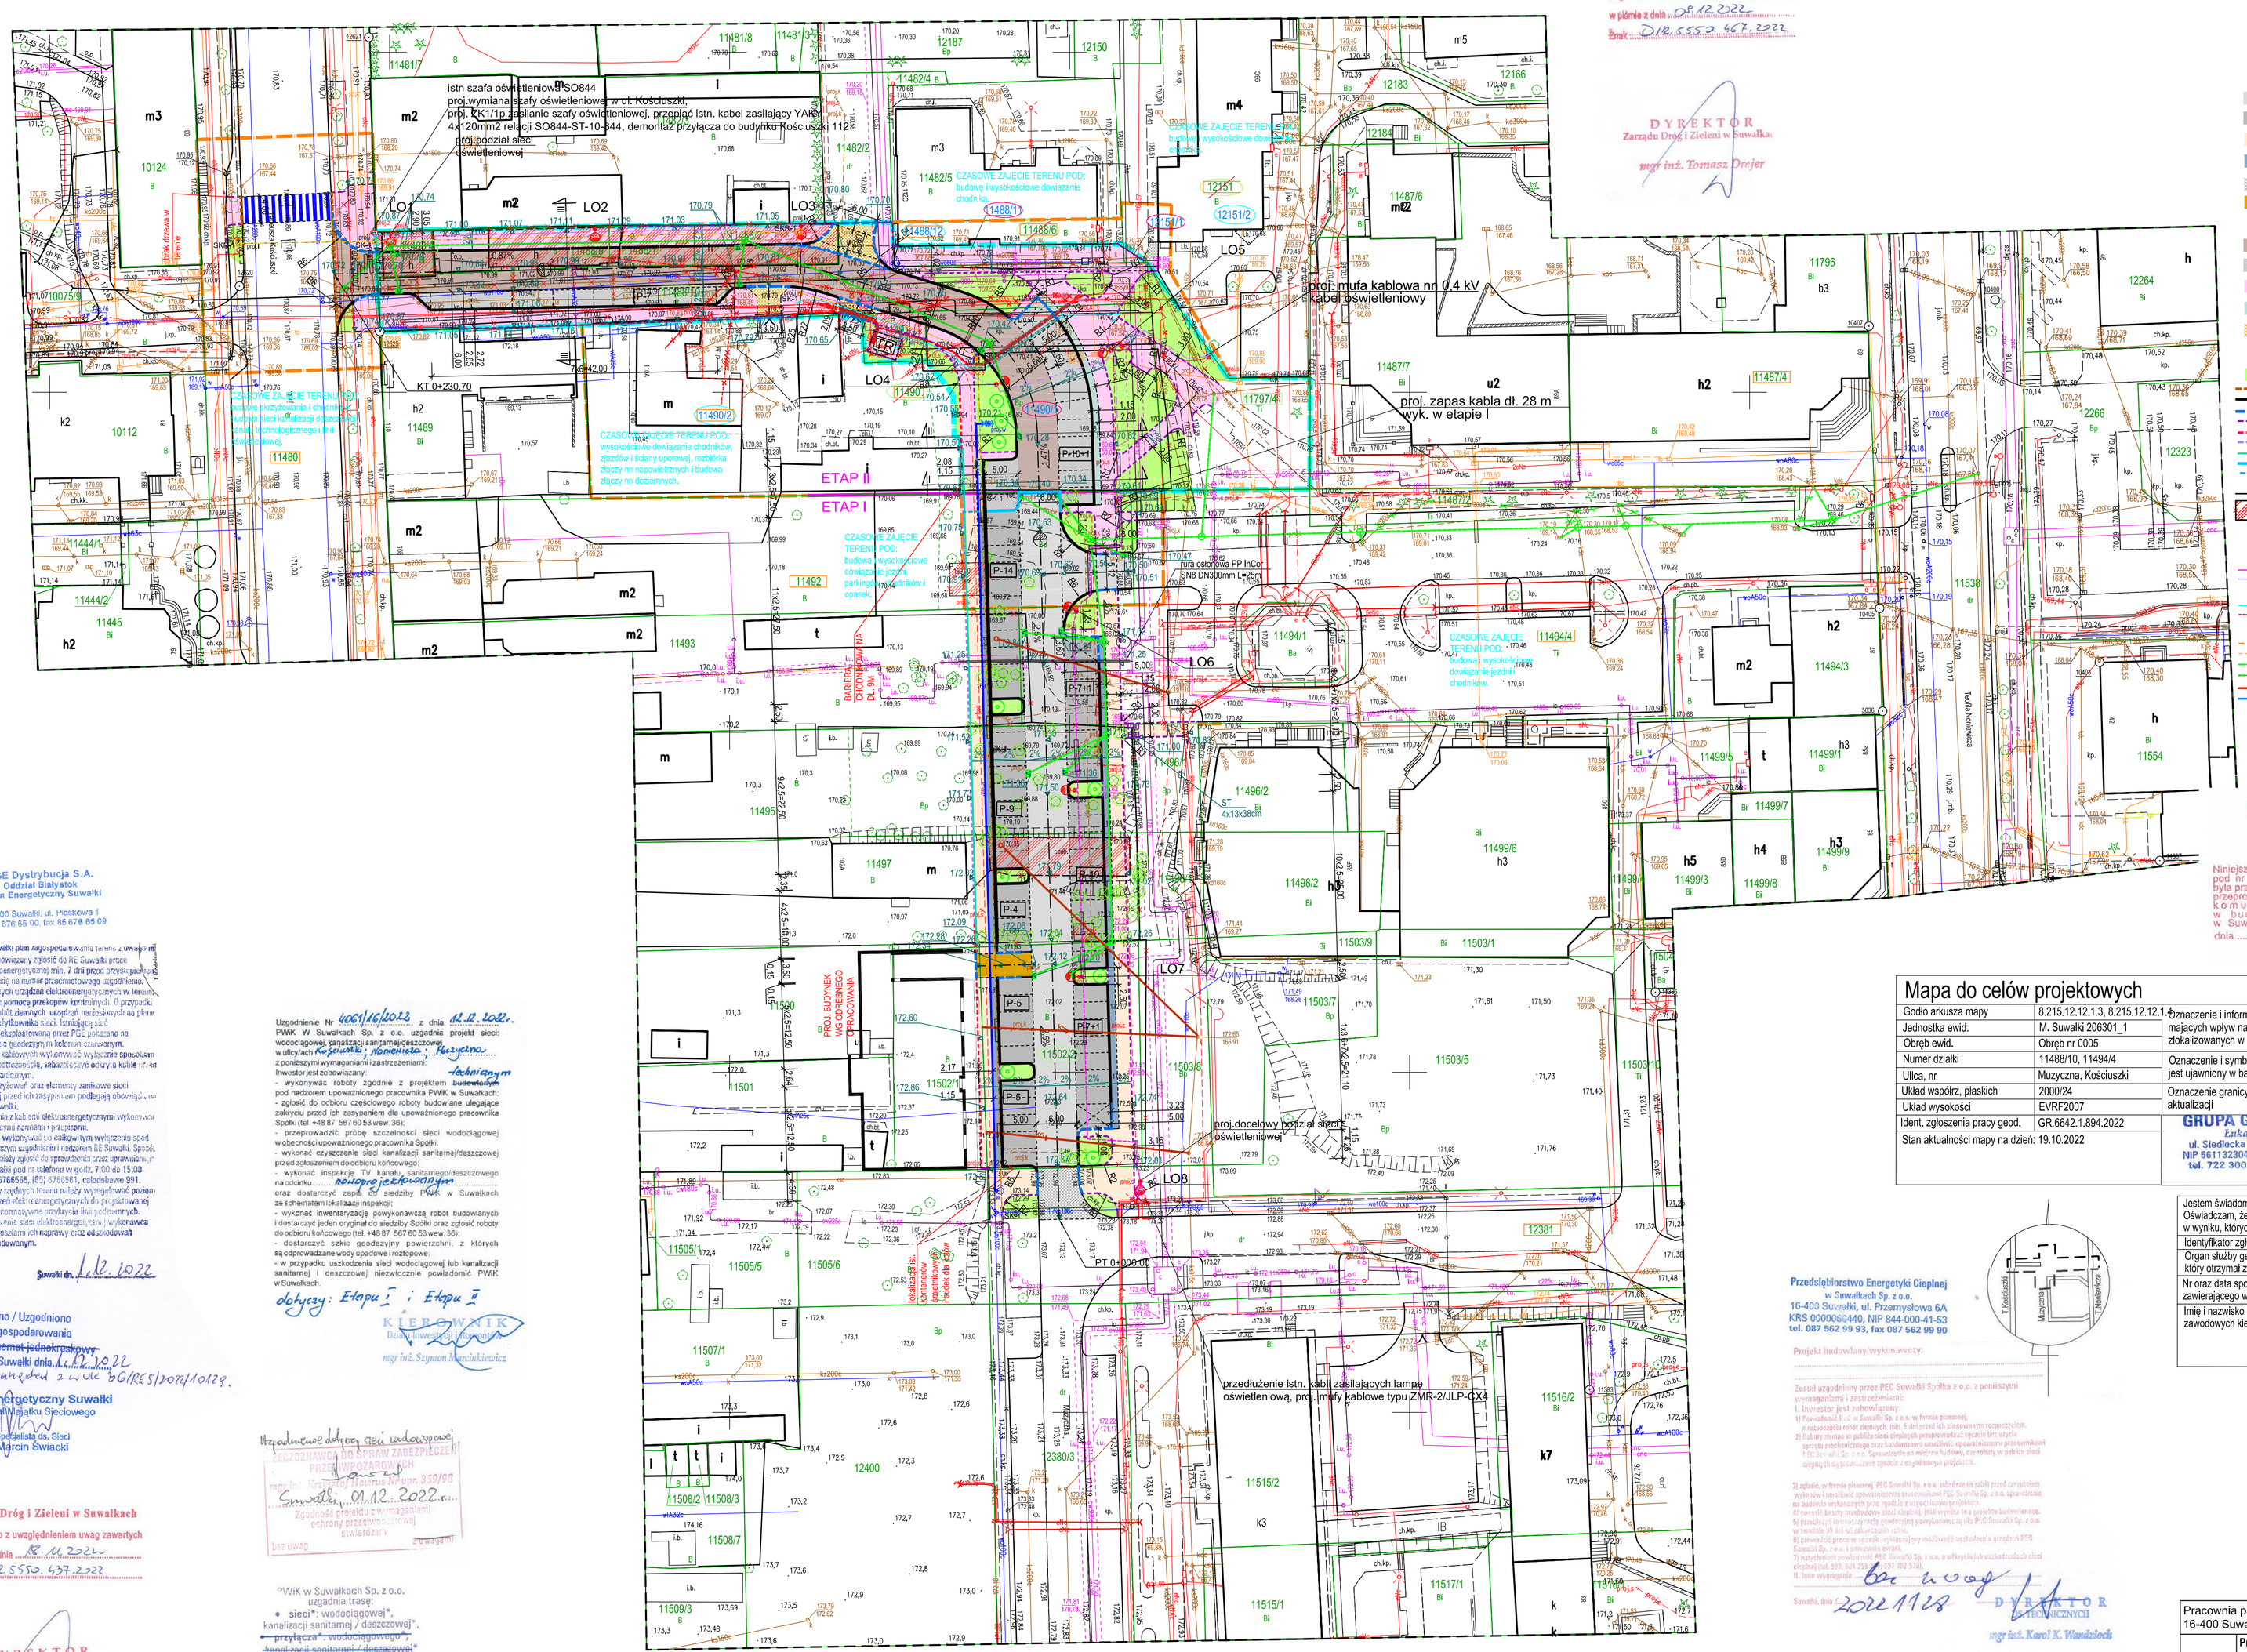
istn szafa oświetleniowa SO844
proj.wymiana szafy oświetleniowej w ul. Kościuszki,
proj. RX1/1p zasilanie szafy oświetleniowej, przejąć istn. kabel zasilający YAKY 4x120mm2 relacji SO844-ST-10-844, demontaż przyłącza do budynku Kościuszki 112
proj.podział sieci oświetleniowej
CZASOWE ZAJĘCIE TERENU POD: budowę i wysokościowe dowiązanie chodnika
proj. mufa kablowa nr 0.4 kV kabel oświetleniowy
proj. zapas kabla dł. 28 m wyk. w etapie I
ETAP II
ETAP I
CZASOWE ZAJĘCIE TERENU POD: budowę i wysokościowe dowiązanie jezdni, parkingu, chodników i opasek
BARIERA CHODNIKOWA DL. 5M
proj.docelowy podział sieci oświetleniowej
przedłużenie istn. kabli zasilających lampe oświetleniową, proj. mufy kablowe typu ZMR-2/JLP-CX4
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
LO8
KT 0+230.70
PT 0+306.00
m2
m3
m4
m5
h2
h3
k2
k3
k7
u2
b3
10124
10112
10075/3
11480
11481/7
11481/8
11482/4
11482/2
11482/5
11488/12
11488/1
11488/10
11490/2
11490/3
11489
11492
11493
11495
11496/2
11497
11498/2
11499/6
11499/7
11499/8
11499/9
11499/1
11499/3
11499/5
11501
11502/1
11502/2
11503/7
11503/8
11503/9
11503/1
11503/10
11503/5
11505/1
11505/2
11505/5
11505/6
11507/1
11508/2
11508/3
11508/7
11509/3
11444/1
11444/2
11445
11487/6
11487/7
11487/4
11487/5
11797/4
11796
12187
12150
12183
12166
12184
12151
12151/2
12154/1
12264
12266
12323
12538
12400
12380/3
12381
11516/2
11515/2
11515/1
11517/1
11554
11538
11494/1
11494/2
11494/3
11494/4
11496/1
11496/3
11496/4
11496/5
11496/6
11496/7
11496/8
11496/9
11496/10
11496/11
11496/12
11496/13
11496/14
11496/15
11496/16
11496/17
11496/18
11496/19
11496/20
11496/21
11496/22
11496/23
11496/24
11496/25
11496/26
11496/27
11496/28
11496/29
11496/30
11496/31
11496/32
11496/33
11496/34
11496/35
11496/36
11496/37
11496/38
11496/39
11496/40
11496/41
11496/42