

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SUWAŁKACH**



**INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUWAŁKACH
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA MIASTA SUWAŁKI
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
W 2011 ROKU**

Suwałki, marzec 2012 r.

Zgodnie z zapisami ustawowymi Państwowa Straż Pożarna zajmuje się rozpoznaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Wykonuje również pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształci kadry dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, a także nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Miasto Suwałki pod względem operacyjnym zabezpiecza jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP), w której zgodnie z normą etatową, na każdej zmianie służbowej służbę pełni 20 strażaków. Podstawę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na naszym terenie stanowi w/w jednostka, która posiada na wyposażeniu 4 samochody gaśnicze i 6 samochodów specjalnych. Do systemu KSRG na terenie powiatu dodatkowo włączonych jest 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z czego 8 zlokalizowanych jest w miejscowościach gminnych, 2 jednostki na terenie gminy Suwałki, tj. OSP Potasznia i Nowa Wieś oraz 1 jednostka na terenie gminy Szypliszki tj. OSP Kaletnik. Jednostki OSP włączone do Systemu posiadają odpowiednie wyposażenie oraz wyszkolonych strażaków, co pozwala na prowadzenie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Terenem działania w/w jednostek jest obszar całego powiatu suwalskiego, natomiast pozostałych jednostek OSP jest obszar gminy, na terenie której zostały one utworzone.

Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego występującego na danym terenie, niezbędne jest uwzględnienie następujących wskaźników:

1. Ilość i wielkość odnotowanych zdarzeń.
2. Lokalizacja zdarzeń i przyczyny ich występowania.
3. Wyniki działań kontrolnych oraz zastosowane środki prewencyjne.
4. Stan osobowy i wyposażenie służb ratowniczych powołanych do zwalczania skutków potencjalnych zagrożeń.

Komenda Miejska Państwowa Straży Pożarnej w Suwałkach (KM PSP Suwałki) w minionym roku odnotowała 649 wyjazdów, w tym :

- 328 do pożarów,
- 291 do miejscowych zagrożeń,
- 30 do fałszywych alarmów.

Analizując pożary pod względem wielkości, których powierzchnia nie przekraczała 70 m² lub kubatura nie przekraczała 350 m³, tzw. pożary małe stanowiły 99,4 % wszystkich pożarów, co świadczy o szybkim ich wykryciu i podjęciu sprawnych działań gaśniczych.

Statystycznie do grup obiektów o największej palności w minionym roku należy zaliczyć : śmietniki i kontenery na śmieci (37,8%), obiekty mieszkalne (19,2%) oraz trawy i pozostałości roślinne (22,3%).

Główną przyczyną odnotowywanych pożarów już od wielu lat są podpalenia. W 2011 r. stanowiły one 70,1% przyczyn wszystkich pożarów, co może świadczyć o niskiej świadomości społecznej co do zagrożeń powodowanych pożarami, a zwłaszcza ich następstwami.

Do charakterystycznych pożarów odnotowanych na terenie miasta Suwałki można zaliczyć następujące zdarzenia:

1. W dniu 04 kwietnia 2011r. w Suwałkach, przy ul. Bohaterów 32, w garażu zapalił się samochód dostawczy Fiat Ducato. W chwili przybycia zastępów straży pożarnej cały garaż objęty był pożarem. Działania straży pożarnej polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na miejsce pożaru. Ze względu na duże zadymienie i toksyczność dymu strażacy prowadzili działania w pełnym zabezpieczeniu w aparatach powietrznych. Spaleni uległ samochód dostawczy wraz z towarem oraz wyposażenie. Pod wpływem temperatury zniszczyły się otwory okienne. Uratowano murowany budynek gospodarczy oddalony ok. 2m od miejsca pożaru. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej (8 ratowników) i 2 radiowozy policji.
2. W dniu 09 czerwca 2011r. w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 83, w zakładzie stolarskim zapaliła się ładowarka John Deere. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia objęta całkowicie ogniem była ładowarka teleskopowa oraz częściowo drewniana konstrukcja budynku produkcyjnego oraz plandeka okrywająca metalowy kontener. Przed przybyciem straży pożarnej, pożar próbowali gasić pracownicy. Działania ratowników polegały na podaniu 2 prądów gaśniczych, jednego z szybkiego natarcia do magazynu produkcyjnego oraz drugiego prądu piany ciężkiej na palącą się ładowarkę. W wyniku pożaru spaleni uległa ładowarka oraz część konstrukcji drewnianej budynku produkcyjnego oraz plandeka. Uratowano cały magazyn produkcyjny i budynek tartaku wraz z wyposażeniem, w odległości 8 metrów od pożaru. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej (9 ratowników) i 1 radiowóz policji.
3. W dniu 15 lipca.2011r. w Suwałkach, przy ul Jagiełły podpalono samochody osobowe. W chwili przybycia zastępów straży pożarnej, paliły się dwa samochody osobowe stojące obok siebie w odległości około 1 metra. Działania gaśnicze polegały na podaniu prądu wody z szybkiego natarcia na palące się samochody. W wyniku pożaru częściowemu spaleni uległy dwa samochody: Audi S6 oraz Audi A8. Uratowano Toyotę Awensis, która znajdowała się obok palących się pojazdów. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej (7 ratowników) i 2 radiowozy policji.
4. W dniu 29 września 2011 r. w Suwałkach, przy ul. Grunwaldzkiej 68 w domu jednorodzinnym doszło do zapalenia się poddasza. Po dojechaniu zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogniem objęta jest znaczna powierzchnia poddasza budynku mieszkalnego, a płomienie wydostają się już na zewnątrz dachu. Mieszkańcy budynku ewakuowali się sami i znajdowali się na zewnątrz (6 osób). Działania zastępów straży polegały na

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu w pierwszej fazie dwóch prądów gaśniczych w natarciu na ognisko pożaru. Po dojechaniu kolejnego zastępu straży wprowadzono dodatkowo prąd wody w obronie oddalonego o ok.10m od palącego się budynku gospodarczo-inwentarskiego. W wyniku pożaru spaleni uległo drewniane poddasze murowanego budynku mieszkalnego. Uratowano pozostałą część budynku, w tym cały parter wraz z wyposażeniem oraz budynek gospodarczo – inwentarski. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej (11 ratowników), 1 radiowóz policji i pogotowie energetyczne.

5. W dniu 28 października 2011r.w Suwałkach, przy ul. Papiernia 4e powstał pożar w zakładzie stolarskim. Palilo się jedno z pomieszczeń, w którym magazynowane były trociny pod wiatą, krytą blachą. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się trociny pod wiatą z jednoczesną obroną przyległego obiektu produkcyjnego. W dalszych działaniach wprowadzono dodatkowo kolejny prąd wody w natarciu z jednoczesną obroną budynku lakierni, oddalonego od palącej się wiaty o ok.15m. W wyniku pożaru spaleni uległa wiatka ze zsytem i podajnikiem, wykonana z płyt pilśniowych, w której znajdowały się trociny w ilości kilku ton. Nadpaleni uległa elewacja sąsiedniego budynku (lakierni) wykonana z sidingu. Uratowano pozostałe obiekty należące do zakładu stolarni w tym: obiekt produkcyjny wraz z wyposażeniem, pomieszczenie lakierni, w której znajdowały się lakiery wodorozcieńczalne oraz wiatę montażową. W działaniach udział brało 5 zastępów straży pożarnej (12 ratowników) oraz 1 radiowóz policji.

W 2011 roku odnotowaliśmy w mieście Suwałki również 291 miejscowych zagrożeń, które definiowane są jako inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenia, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, stanowiące zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Najczęstszymi interwencjami były wyjazdy do różnego rodzaju zdarzeń w budynkach mieszkalnych (31,0%), w komunikacji drogowej (23%) oraz w obiektach użyteczności publicznej (7,22%).

Przykładem charakterystycznych miejscowych zagrożeń, powstałych na terenie miasta Suwałki są następujące zdarzenia :

1. W dniu 7 stycznia 2011r. w Suwałkach na ul. Powstańców Wielkopolskich zderzyły się 2 samochody osobowe marki Ford i Renault. Prawdopodobnie przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zderzenia 1 osoba została poszkodowana, była przytomna i uskarżała się na ból prawej nogi i kręgosłupa. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu osoby poszkodowanej za pomocą sprzętu hydraulicznego oraz pomocy pogotowiu ratunkowemu przy ewakuacji poszkodowanej do karetki pogotowia. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej (8 ratowników), 2 radiowozy policji oraz 1 karetka pogotowia.

2. W dniu 17 lipca 2011r. w Suwałkach na skrzyżowaniu ulic Utrata i Przytorowa zderzyły się VW Polo z Fiatem Seicento. Na skutek wypadku 2 osoby zostały poszkodowane, natomiast pomimo prowadzonej dłuższej akcji resuscytacyjnej lekarz stwierdził zgon kobiety. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej (12 ratowników), 3 radiowozy policji oraz 2 karetki pogotowia.
3. W dniu 30 lipca 2011r w Suwałkach nad Zalewem Arkadia doszło do utonięcia 15-letniego chłopca. Przed przybyciem zastępu straży pożarnej, akcję poszukiwawczą w pobliżu pomostu prowadzili ratownicy WOPR Suwałki. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy natychmiast rozpoczęli penetrację miejsca zaginięcia nastolatka. Chłopca odnaleziono pod pomostem, na dnie w mule na głębokości ok. 3m przy zerowej przejrzystości wody. Poszkodowany był nieprzytomny, bez oznak czynności życiowych (brak tętna i oddechu). Po około 20 minutach od rozpoczęcia reanimacji przez pogotowie ratunkowe i ratowników straży pożarnej poszkodowany odzyskał tętno (oddech zastępczy). Następnie chłopca ewakuowano do karetki pogotowia i przewieziono do szpitala. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej (9 ratowników), 2 radiowozy policji oraz 1 karetka pogotowia.
4. W dniu 21 listopada 2011r. w Suwałkach przy ul. Pułaskiego doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Kierowca TIR-a, bez widocznych obrażeń ciała sam opuścił pojazd . W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia zbiorników oraz wycieku paliwo (olej napędowy) do pobliskiego rowu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, strażacy przepompowali olej napędowy w ilości ok.250 litrów do beczek. Na miejsce zdarzenia przybył przedstawiciel inspektoratu ochrony środowiska. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej (6 ratowników), 2 radiowozy policji oraz 1 samochód WIOŚ.
5. W dniu 24 grudnia 2011r. dyżurna Pogotowia ratunkowego poinformowała, że w Suwałkach przy ul.1-go Maja leży na chodniku starszy mężczyzna, a wszystkie zespoły pogotowia są aktualnie na interwencjach. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp straży pożarnej, który ustalił, iż poszkodowanym wcześniej zajęła się Policja, która okryła go folią życia. Działania zastępu straży pożarnej polegały na udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanemu (wiek ok. 75 lat, przytomny) . W wyniku śliskiej nawierzchni mężczyzna poślizgnął się i doznał urazu lewej ręki w łokciu. Strażacy zabezpieczyli poszkodowanego stabilizując odcinek szyjny kręgosłupa, ułożyli na desce ortopedycznej, a następnie założyli szynę kramera na kończynę górną. Poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi pogotowia ratunkowego.

W celu właściwego przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do podejmowania interwencji, a także w celu stałego monitorowania zagrożeń występujących na chronionym terenie, tutejsza Komenda realizowała w minionym roku następujące zadania:

1. Dokonano aktualizacji analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, medycznego i gaszenia pożarów.
2. Dokonano aktualizacji dokumentacji Podlaskiej Brygady Odwodowej oraz planu urlopów funkcyjnych. Wprowadzono zmiany w wyposażeniu sprzętowym 4 Kompanii Gaśniczej Wigry WOO oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Suwałki WOO.
3. W 2011 roku opracowano 13 analiz z prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Jedna analiza została przekazana do jednostki nadrzędnej, z analizą zostały zapoznane zmiany służbowe jednostki ratowniczo – gaśniczej.
4. W roku 2011 przeprowadzono 52 inspekcje gotowości operacyjnej oraz stanu technicznego sprzętu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Nadzorowano funkcjonowanie sieci radiowej PSP na terenie obszaru chronionego poprzez kontrolę wykorzystywania sprzętu łączności i przydzielonych kanałów radiowych. Przydzielono kryptonimy radiowe jednostkom OSP, które pozyskały nowy sprzęt samochodowy i łączności. Dokonano montażu i uruchomienia bramek GSM służących do sprawniejszego alarmowania druhów OSP. Uruchomiono cyfrowy radioprzełęcznik oraz przeprogramowano radiotelefony w jednostkach ochrony przeciwpożarowej powiatu.
6. W listopadzie 2011 rozpoczęto kompleksową modernizację MSK i dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego. W ramach prowadzonych prac modernizowany był także sprzęt informatyczny i łączności.
7. W roku 2011 zrealizowano m.in. następujące zadania :
 - zorganizowano ćwiczenia na obiekcie rozdzielni gazu w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej;
 - zorganizowano I Podlaskie Manewry Ratownictwa Medycznego „Głazowisko 2011”; w których udział wzięły zastępy PSP i OSP z terenu woj. Podlaskiego;
 - przeprowadzono ćwiczenia wydzielonych sił Podlaskiej Brygady Odwodowej na kompleksie leśnym Nadleśnictwa Suwałki, Leśnictwo Rutka – Tartak w dniu 18 listopada 2011;
 - zorganizowano 38 ćwiczeń na obiektach, wg planu ćwiczeń opracowanym przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.
8. W ramach KM PSP Suwałki funkcjonuje jedna Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego, w skład której wchodzi 14 młodszych nurków MSW, 2 nurków MSW, 2 kierujących pracami podwodnymi oraz 3 nurków z uprawnieniami CMAS. W 2011 roku 3

nurków ukończyło kurs młodszego nurka MSWiA oraz jeden nurka MSWiA i jeden kierującego pracami podwodnymi. W zakresie działań ratowniczych grupa brała udział m.in. w ośmiu działaniach ratowniczych na terenie powiatu suwalskiego. W minionym roku grupa doposażyła się w nowy samochód ratownictwa wodnego na podwoziu Renault. Stary samochód Star 266 został przekazany do jednostki OSP.

9. Plany ratownicze miasta i powiatu aktualizowano na bieżąco. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem planów ratowniczych do obowiązujących przepisów.
11. W 2011 roku kurs podstawowy strażaka ochrony przeciwpożarowej ukończyło 3 kandydatów; kurs uzupełniający (podoficerów) Państwowej Straży Pożarnej ukończyło 3 funkcjonariuszy; Zaoczne Studium Aspirantów ukończył 1 funkcjonariusz; kierownika prac podwodnych MSWiA – 1 funkcjonariusz; nurka MSWiA -1 funkcjonariusz; młodszego nurka MSWiA – 3 funkcjonariuszy. Kwalifikacje na Zaocznym Studium Aspirantów podnosiło 3 funkcjonariuszy, zaś na zaocznych studiach II stopnia 1 funkcjonariusz, a na zaocznych studiach inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 3 funkcjonariusz. Ponadto kurs obsługi podestów ruchomych ukończyło 3 funkcjonariuszy oraz kurs konserwatorów podestów ruchomych ukończyło 2 funkcjonariuszy.
12. Funkcjonariusze tut. Komendy uczestniczyli w zajęciach z wychowania fizycznego w nw. obiektach sportowych:
 - a) sala gimnastyczna do piłki nożnej halowej,
 - b) sala gimnastyczna do piłki siatkowej,
 - c) basen,
 - d) boisko do piłki nożnej i siatkowej przy JRG.
13. Doskonalenie zawodowe strażaków prowadzone było przez funkcyjnych JRG PSP Suwałki zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Ćwiczenia grupowe dla poszczególnych zmian służbowych organizowali i prowadzili dowódcy zmian służbowych.
14. W minionym roku KM PSP Suwałki przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu suwalskiego, które ukończyło 14 druhów oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, które ukończyło 23 druhów.

Państwowa Straż Pożarna oprócz zwalczania skutków pożarów i innych miejscowych zagrożeń prowadzi planowe działania kontrolno – rozpoznawcze oraz zajmuje stanowisko w stosunku do obiektów oddawanych do użytku. W 2011 roku przeprowadzono ogółem 117 kontroli, z czego 72 w budynkach użyteczności publicznej, 12 w budynkach zamieszkania zbiorowego, 14 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 19 w budynkach produkcyjnych i magazynowych. W trakcie czynności kontrolno -rozpoznawczych skontrolowano ogółem 158 obiektów.

W kontrolowanych obiektach stwierdzono ogółem 243 nieprawidłowości, które dotyczyły w szczególności:

1. Wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, tj.:
 - braku dostatecznej ilości podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - braku oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych,
 - braku aktualnych przeglądów technicznych podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,
 - niekompletnego wyposażenia szafek hydrantowych,
 - stanu technicznego lub konserwacji instalacji sygnalizacyjno – alarmowej.
2. Warunków ewakuacyjnych, tj.:
 - niedopuszczalnej długości lub szerokości dróg ewakuacyjnych,
 - nieodpowiedniej obudowy lub wystroju korytarzy,
 - braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych,
 - oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 - nieodpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych i ich szerokości.
3. Instalacji użytkowych, tj.:
 - braku aktualnych badań technicznych instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej i przewodów kominowych,
 - widocznych usterek ww. instalacji (nie zaizolowane przewody elektryczne, urwane uziomy, itp.),
 - braku oznakowania głównego wyłącznika prądu,
 - nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznej (naprawiane we własnym zakresie bezpieczniki topikowe).
4. Okresowych szkoleń pracowników i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, tj.:
 - braku aktualnych zaświadczeń pracowników z odbytych okresowych szkoleń dotyczących zaznajamiania z przepisami przeciwpożarowymi, a także zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru,
 - braku okresowych aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Ważną częścią działalności kontrolno-rozpoznawczej były odbiory obiektów. Na 80 obiektów zgłoszonych do użytkowania, w 33 przypadkach zajęto stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem, z czego w 10 przypadkach stanowisko było negatywne.

W minionym roku prowadzono również czynności kontrolne związane z wydaniem opinii na:

1. Organizację imprez masowych – w 13 przypadkach została wydana pozytywna opinia.
2. Uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego – 7 przypadków.
3. Zabezpieczenia ppoż. obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 przypadki.
4. Zabezpieczenia ppoż. placówek przedszkolnych – 6 przypadków.
5. Zabezpieczenia ppoż. obiektów sprzedaży środków ochrony roślin – 1 przypadek.

W celu poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego wydano 36 decyzji administracyjnych, z czego 3 w sprawie zagrożenia życia ludzi. Ponadto w minionym roku zastosowano 41 wystąpień do innych organów, 1 sprawę skierowano do egzekucji, 1 sprawę zakończono postępowaniem egzekucyjnym. Złożono również 1 wniosek do prokuratury odnośnie nieprzestrzegania przez właściciela obiektu wymagań ochrony przeciwpożarowej, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

W ramach prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych współpracowano między innymi z organami i instytucjami :

- Policją – 4,
- WIOŚ – 4.

Ponadto przedstawiciele Komendy brali udział w pracach komisji konkursowych oraz uczestniczyli w akcjach kontrolnych i propagandowych propagujących bezpieczeństwo, np.: „Wakacje 2011”, „ Akcja Krzyś”. Prowadzono stałe działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, w tym m.in. współorganizowano festyny, turnieje, zawody, spotkania, pogadanki : „ Dni otwartych strażnic” w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, Dni Suwałk, „Bezpieczne wakacje”, „Blues Festival”.

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące zdarzeń na terenie miasta Suwałki oraz działań kontrolnych w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku przedstawiają załączone tabele, diagramy i mapki.

Podsumowanie.

1. Komenda Miejska PSP w Suwałkach, dążąc do zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego na terenie obszaru chronionego, zrealizowała inwestycję polegającą na: „Przebudowie oraz modernizacji MSK PSP i PRM w Suwałkach”, wartość robót wyniosła 270 tys. zł. W swym zakresie obejmowała zmianę funkcji użytkowania pomieszczeń magazynowych, biurowych i przejść komunikacyjnych.
2. Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku w ramach realizacji projektu „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”, przekazała wyposażenie teleinformatyczne i kwaterunkowe na wyposażenie Miejskiego Stanowiska Kierowania tutejszej Komendy o wartości 381 tys. zł.
3. W ramach zakupów zrealizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nasza jednostka otrzymała:
 - samochód ciężarowy, uterenowiony z żurawiem HDS, funkcja logistyczna, podwozie Mercedes-Benz Atego 4x4 – koszt 528 tys. zł.
 - samochód ciężarowy, uterenowiony, ratownictwa wodnego, podwozie Renault Midlum 4x4 – 890 tys. zł.
 - agregat pompowy, przewoźny, o wydajności 8200 l wody na minutę – 420 tys. zł.
4. Tutejsza Komenda złożyła aplikację do Lokalnej Grupy Rybackiej „PO Ryby” o pozyskanie samochodu ratownictwa chemicznego. W przypadku zakwalifikowania w/w wniosku do realizacji, samochód ten zastąpi wyeksploatowaną jednostkę na podwoziu Jelcz.
5. W minionym roku Komenda Miejska PSP w Suwałkach przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków – ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, które ukończyło 14 druhów z terenu powiatu suwalskiego oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, które ukończyło 23 druhów z terenu powiatu suwalskiego.

6. Dzięki dotacjom z Zarządu Głównego ZOSP RP oraz środkom samorządowym wzmocniono w roku ubiegłym gotowość operacyjną jednostek OSP na terenie powiatu suwalskiego poprzez zakup nowych pojazdów, tj.: GBA 2,5/16 dla OSP Bakalarzewo oraz GLM Ford Transit dla OSP Wychodne. Dodatkowo gminy Rutka – Tartak, Jeleniewo, Raczki oraz Suwałki zrealizowały projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu pozyskano samochody GBA 2,5/25 dla OSP Jeleniewo i Nowa Wieś, GLM Fiat Ducato dla OSP Smolniki, Sucha Wieś i Płociczno. Ponadto dzięki dotacjom z budżetu państwa oraz środkom samorządowym zwiększono znacznie bazę sprzętową jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, np. w aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt hydrauliczny, sprzęt łączności i alarmowania.
7. Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania wymusiła ograniczenie powierzchni przeznaczonej dla siedziby oddziału JRG przy ul. Pułaskiego 73. W celu zapewnienia odpowiednich warunków bytowo – socjalnych strażakom, niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w części północnej budynku, od strony ul. Witosa. Wykonanie prac planowane jest na II połowę 2012r.
8. Ze względu na ilość posiadanego specjalistycznego sprzętu i samochodów, konieczna będzie rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, przy ul. Mickiewicza 15 o dodatkowe boksy garażowe. Inwestycja planowana jest na lata 2013-2014.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


bryg. mgr inż. Dariusz Siwicki

Suwałki, 23.03.2012 r.


1. Zestawienie ilości zdarzeń.

Lp.	Rodzaj	Ilość zdarzeń	
		2010	2011
1	Požary	353	328
2	Miejscowe zagrożenia	314	291
3	Alarmy fałszywe	33	30
OGÓŁEM		700	649

Struktura interwencji w roku 2010

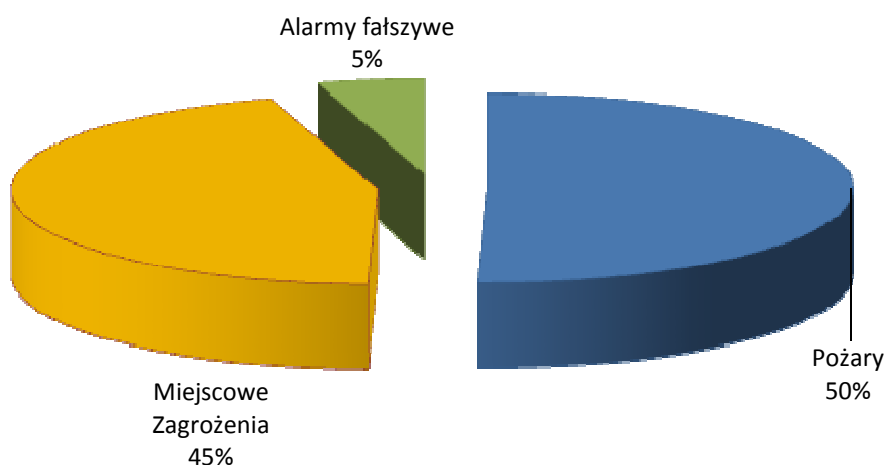

Struktura interwencji w roku 2011

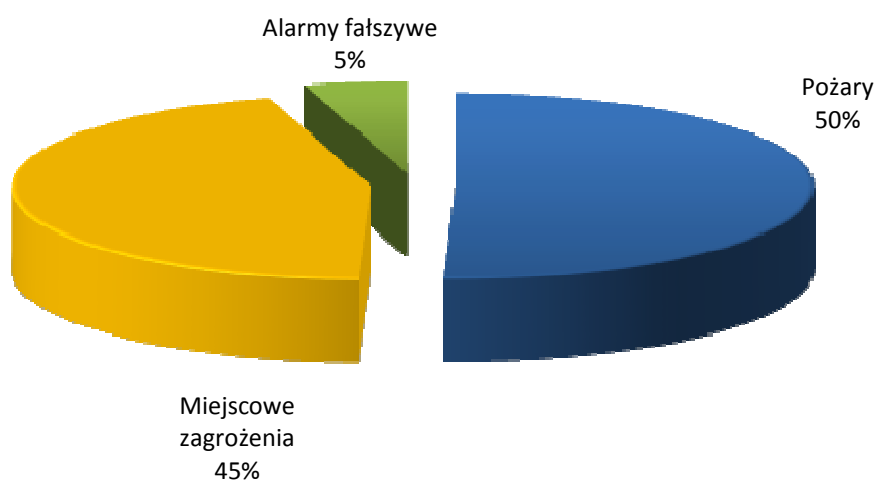


2. Zestawienie pożarów wg wielkości.

Lp.	Rodzaj	Ilość	
		2010	2011
1	małe	347	326
2	średnie	6	2
3	duże	0	0
OGÓŁEM		353	328


Wyjaśnienie

pożar		pow. m ²	kubatura m ³	pow. lasu ha	ilość prądów
1	<i>mały</i>	do 70	do 350	do 1 ha	do 4
2	<i>średni</i>	71-300	351-1500	1-10 ha	5-12
3	<i>duży</i>	301-1000	1501-5000	10-100 ha	13-36
4	<i>b. duży</i>	pow. 1000	pow. 5000	pow. 100 ha	pow. 36

Struktura wielkości pożarów w roku 2010

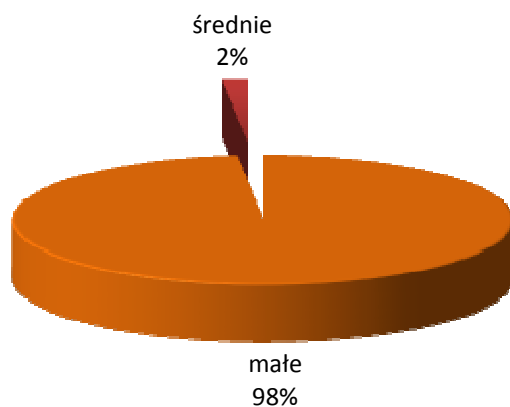


Struktura wielkości pożarów w roku 2011




3.Zestawienie ilości pożarów wg grupy obiektów.

Lp.	Grupa obiektów	pożary	
		2010	2011
1	Obiekty użyteczności publicznej	7	6
2	Obiekty mieszkalne	95	63
3	Obiekty magazynowe	2	1
4	Trawy i pozostałości roślinne	82	73
5	Obiekty produkcyjne	7	7
6	Środki transportu	17	27
7	Śmietniki, dzikie wysypiska	119	124
9	Pozostałe	24	27
Ogółem		353	328

Struktura pożarów w poszczególnych grupach obiektów w roku 2010

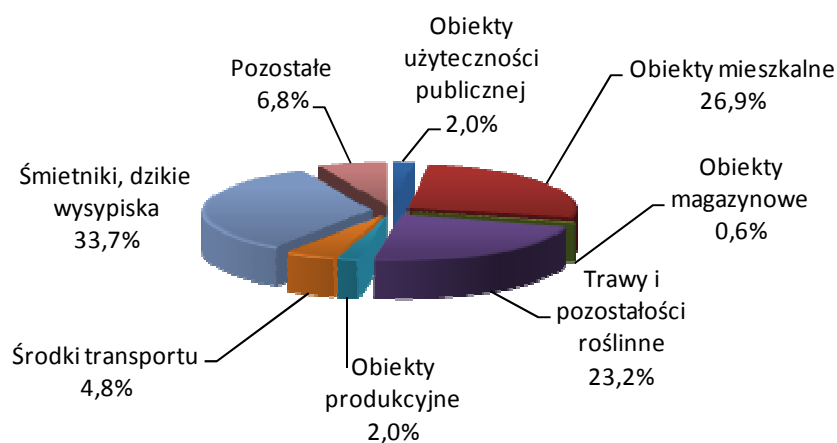


Struktura pożarów w poszczególnych grupach ob

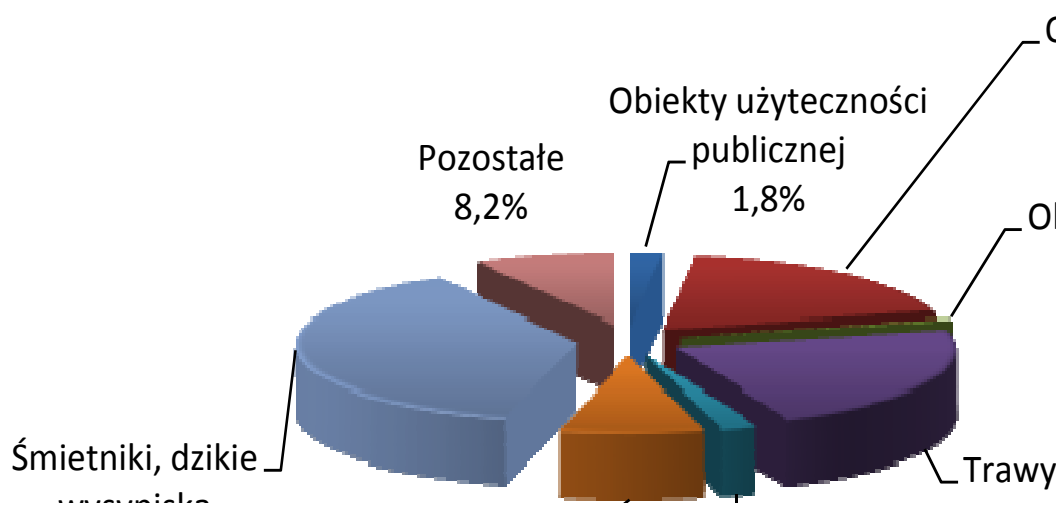


4. Zestawienie ilości pożarów w/g przyczyn.

Lp.	Przyczyna pożaru	Ilość	
		2010	2011
1	Nieostrożność osób dorosłych	28	25
2	Nieostrożność osób nieletnich	2	2
3	Wady urządzeń elektrycznych	15	21
4	Wady urządzeń grzewczych	24	17
5	Wady środków transportu	11	6
6	Podpalenia	233	230
7	Nieustalone	25	12
8	Inne	15	15
OGÓŁEM		353	328

Struktura przyczyn pożarów w roku 2010

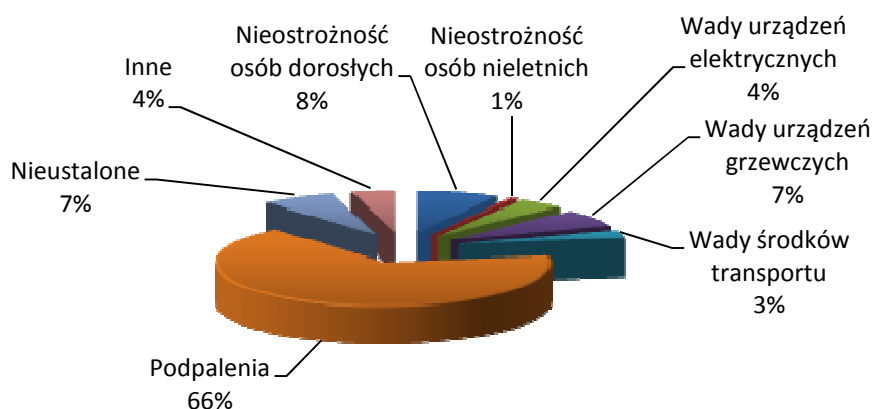

Struktura przyczyn pożarów w roku 2011


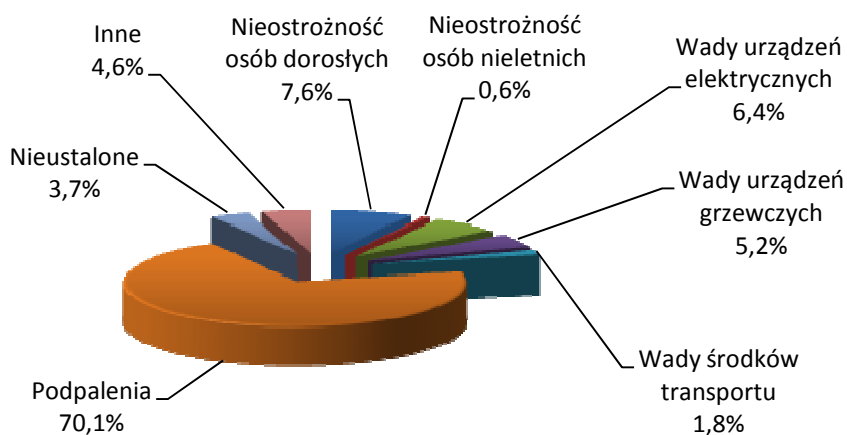


5. Ilość pożarów na poszczególnych ulicach miasta.

Noniewiczza	20
Sejneńska	15
Szpitalna	14
Kościuszki	13
Pułaskiego	13
Klonowa	12
Kowalskiego	12
1-go Maja	11
Buczka	11
Utrata	10
Wojska Polskiego	10
Daszyńskiego	9
Nowomiejska	9
11-go Listopada	8
Północna	8
Reja	7
Waryńskiego	7
Bakałarzewska	5
Emilii Plater	5
Franciszkańska	5
Osiedle II	5
Armii Krajowej	4
Grunwaldzka	4
Lityńskiego	4
Różana	4
23-go Października	3
Gałaja	3
Jana Pawła II	3
Kowieńska	3
Moniuszki	3
Paca	3
Sikorskiego	3
Chopina	2
Chrobrego	2
Ciesielska	2
Kolejowa	2
Korczaka	2
Krasickiego	2
Mereckiego	2
Mickiewicza	2
Młynarskiego	2
Modrzewiowa	2
Powstańców Wlkp.	2
Sportowa	2
Warszawska	2
Wesoła	2
Zarzecze	2
Zastawie	2



Andersa	1
Antoniewiczza	1
Bohaterów	1
Brylantowa	1
Bolesława Krzywoustego	1
Dmowskiego	1
Kosynierów	1
M. Konopnickiej	1
Mieszka I	1
Falka	1
Miodowa	1
Kamedulska	1
Młynarska	1
Narutowicza	1
Orzechowa	1
Krótką	1
Krzywólka	1
Ks. Hamerszmita	1
Lotnicza	1
Lubelska	1
Papiernia	1
Partyzantów	1
Piaskowa	1
Ogińskiego	1
Podhorskiego	1
Przytorowa	1
Putry	1
Reymonta	1
Przemysłowa	1
Skierniewicka	1
Przytorowa	1
Spacerowa	1
Staniszewskiego	1
Studzieniczne	1
Szafirowa	1
Szwajcaria	1
Świerkowa	1
Szczecińska	1
Wileńska	1
Witosa	1
Wylotowa	1
Wyszyńskiego	1
Szymanowskiego	1
Wigierska	1
Wrocławska	1
Zacisze	1
Zwrotnicza	1

6.Przedziały godzinowe powstawania pożarów w 2011 roku.

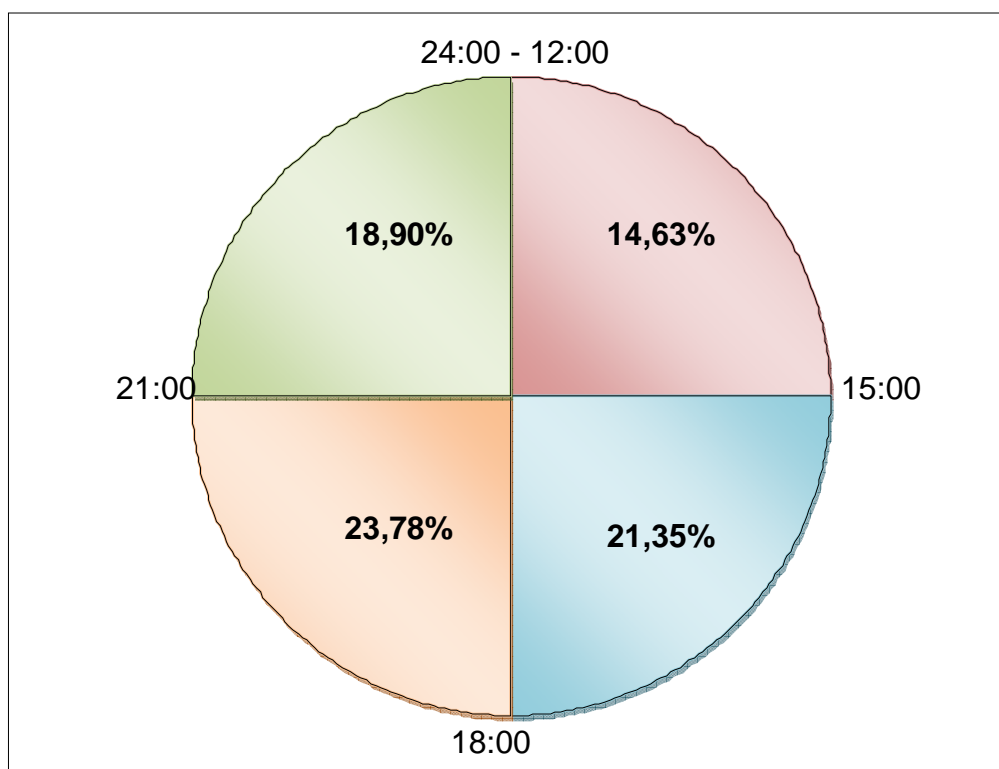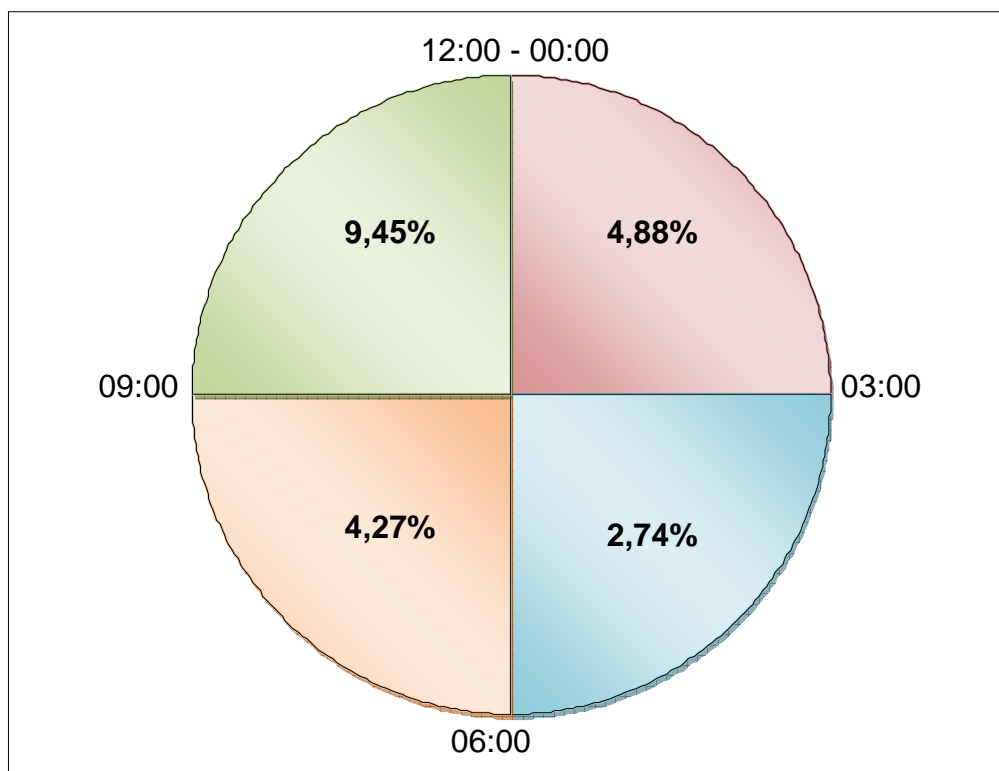

7. Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w/q rodzaju obiektu.

Lp.	Grupa obiektów	Ilość	
		2010	2011
1	Obiekty użyteczności publicznej	35	21
2	Obiekty mieszkalne	115	89
3	Obiekty produkcyjne	5	4
4	Obiekty magazynowe	2	1
5	Środki transportu	63	67
6	Uprawy, rolnictwo	1	4
7	Place manewrowe, płyty, pobocza dróg	25	54
8	Obiekty przyrody naturalnej	28	19
9	Inne nietypowe obiekty	40	32
OGÓŁEM		314	291

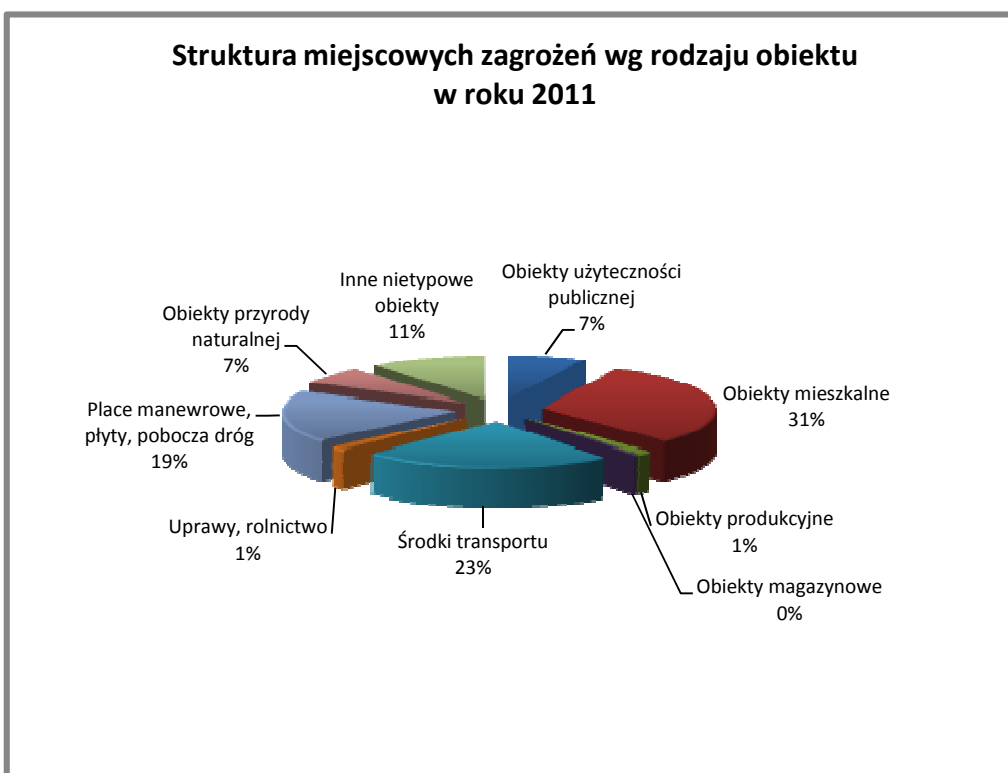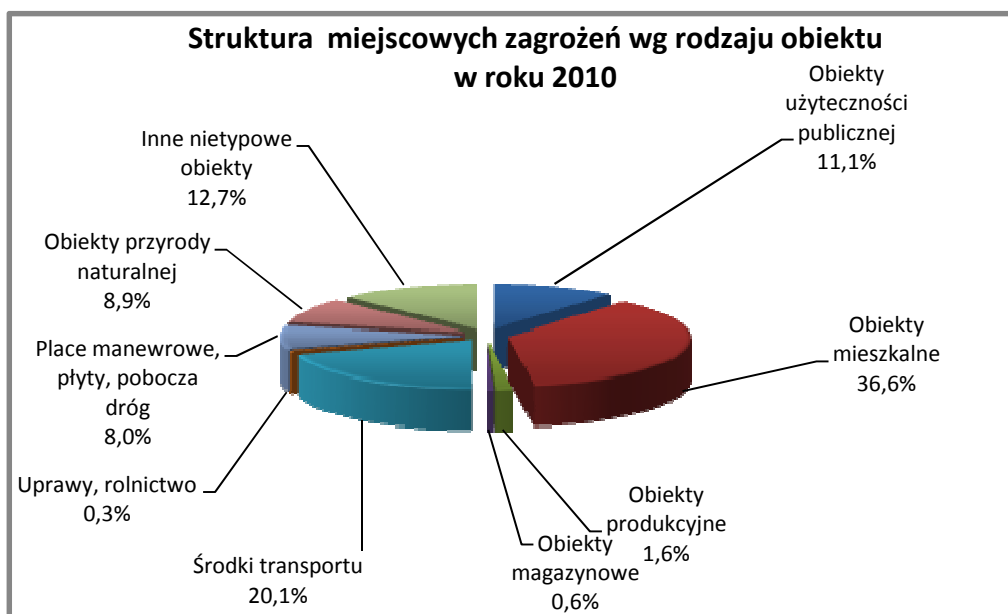

8. Ilość miejscowych zagrożeń na poszczególnych ulicach.


Wojczyńskiego	38
Pułaskiego	20
Utrata	18
Waryńskiego	13
Kościuszki	12
Wojska Polskiego	11
Reja	10
E. Plater	8
1-go Maja	7
Ogińskiego	7
Sejneńska	7
Buczka	6
Korczaka	6
Kowalskiego	6
Ks. Hammerszmita	6
Noniewicza	6
Nowomiejska	5
Szpitalna	5
Osiedle II	4
Sikorskiego	4
Zarzecze	4
Bakałarzewska	3
Bulwarowa	3
Daszyńskiego	3
Kasztanowa	3
Lityńskiego	3
Podhorskiego	3
Szwajcaria	3
23-go Października	2
Andersa	2
Ciesielska	2
Dwernickiego	2
Grunwaldzka	2
Jana Pawła II	2
Klonowa	2
Konopnickiej	2
Krzywólka	2
Mickiewicza	2
Paca	2
Powstańców Wielkopolskich	2
Północna	2
Świerkowa	2
Wigierska	2
Antoniewicza	1
Augustowska	1

Bydgoska	1
Bydgoska	1
Czarnoziem	1
Dubowo	1
Gałaja	1
Górna	1
Hubala	1
Kamedulska	1
Królowej Jadwigi	1
Majerskiego	1
Ogrodowa	1
Polna	1
Przemysłowa	1
Przytorowa	1
Putry	1
Sianożęć	1
Staszica	1
Suzina	1
Utrata Krótka	1
Warszawska	1
Wesoła	1
Witosa	1


9. Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP na terenie miasta Suwałki.

Lp.	Obiekty	Liczba wykonanych kontroli		Liczba skontrolowanych obiektów	
		2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	Użyteczności publicznej	54	72	59	64
2.	Zamieszkania zbiorowego	4	12	4	18
3.	Mieszkalne wielorodzinne	3	14	5	28
4.	Produkcyjne i magazynowe	21	19	36	48
5.	Lasy	0	0	0	0
RAZEM		82	117	104	158

Struktura wykonanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w roku 2011

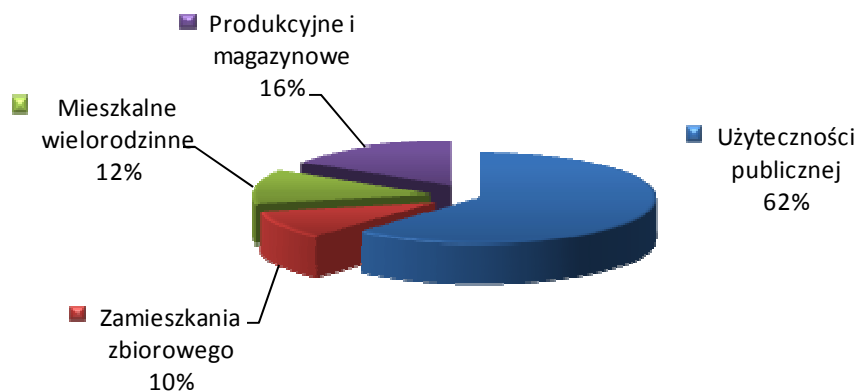


Struktura skontrolowanych obiektów w roku 2011

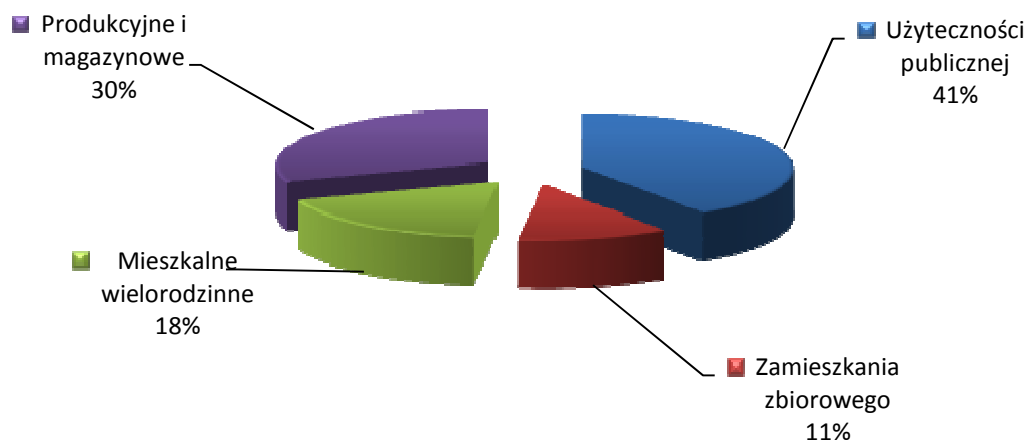

10. Nieprawidłowości wg grup obiektów w zakresie ochrony ppoż. stwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych realizowanych w 2011 roku na terenie miasta Suwałk.

Lp.	Obiekty	Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie										
		Ewakuacji – mogące spowodować zagrożenie życia ludzi	Podręcznego sprzętu gaśniczego	Przeciwpozarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych	Instalacji i urządzeń ppoż. (ISA, SUG, DSO)	Zaopatrzenia wodnego i dróg pożarowych	Stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, oznakowania)	Okresowych badań instalacji użytkowych	Szkoleń pracowników i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Magazynowania oraz przetwarzania materiałów	Przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych	Ogółem nieprawidłowości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Użyteczności publicznej	4	11	7	14	2	31	51	27	0	0	147
2.	Zamieszkania zbiorowego	1	4	3	0	0	2	9	9	0	0	28
3.	Mieszkalne wielorodzinne	2	0	2	1	3	6	7	3	0	0	24
4.	Produkcyjne i magazynowe	0	4	7	0	1	15	7	7	3	0	44
RAZEM		7	19	19	15	6	54	74	46	3	0	243

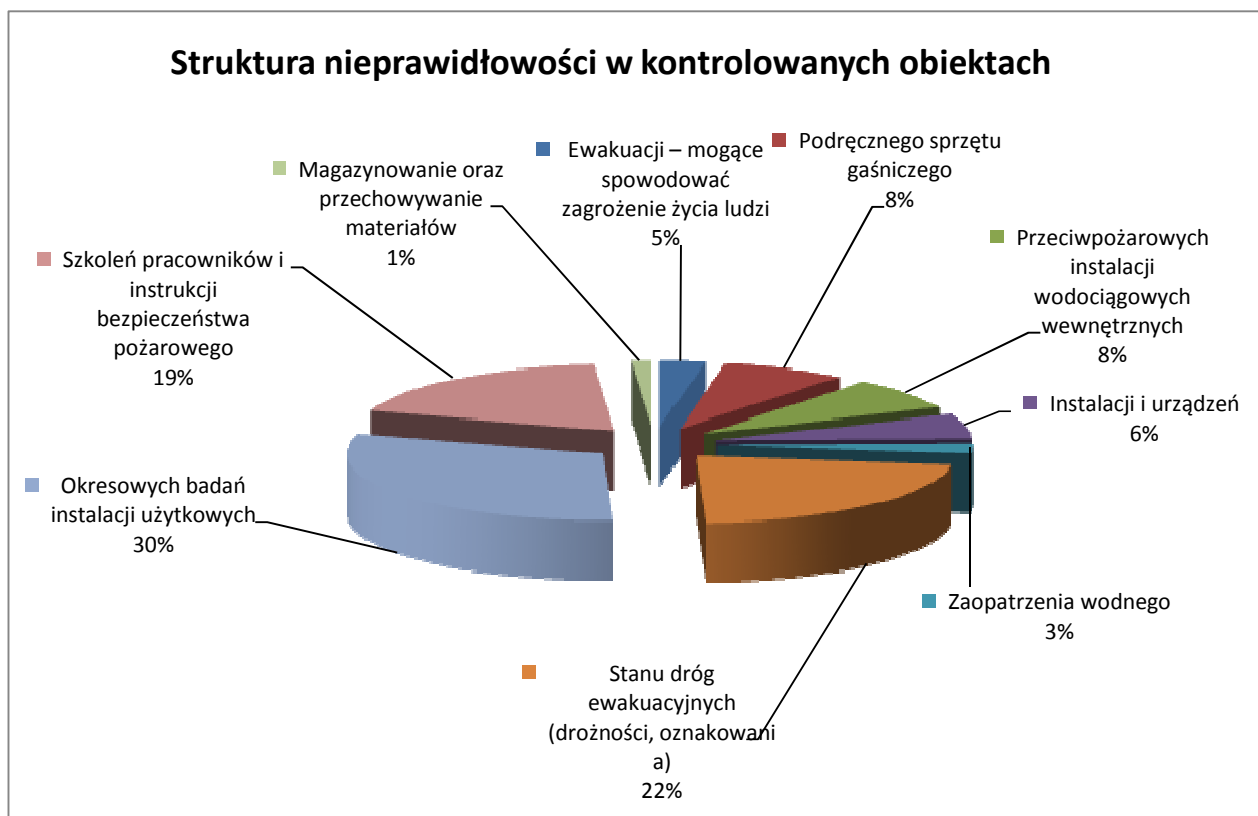

11. Ilość interwencji na terenie poszczególnych powiatów województwa podlaskiego w porównaniu do roku 2010.

