


# skrzyżowanie Kościuszki - Piłsudskiego

sterownik maszt lub wysięgnik:

Kable do podłączenia przysięk lub piezochłodziw

ST-S1-S2-S3-M1 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 61 mb	ST-S1-S2-S3-M1 = YSYtżo 8x1,5mm <sup>2</sup> - 21 mb
ST-S1-S2-S3-M2 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 16 mb	
M1-S3-M2 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 16 mb	
M1-S3-M2 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 16 mb	
M1-S3-M2 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 78 mb	
M3-S4-M4 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 18 mb	
ST-S1-S2-S6-M6 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 53 mb	
M5-S6-M6 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 15 mb	
ST-S1-S2-M8 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 33 mb	
M7-S2-M8 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 19 mb	
ST-S1-S2-M8 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 34 mb	
ST-S1-M10 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 21 mb	
ST-S1-S2-S3-M1 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 58 mb	
W1-S3-M11 = YSYtżo 4x1,0mm <sup>2</sup> - 20 mb	

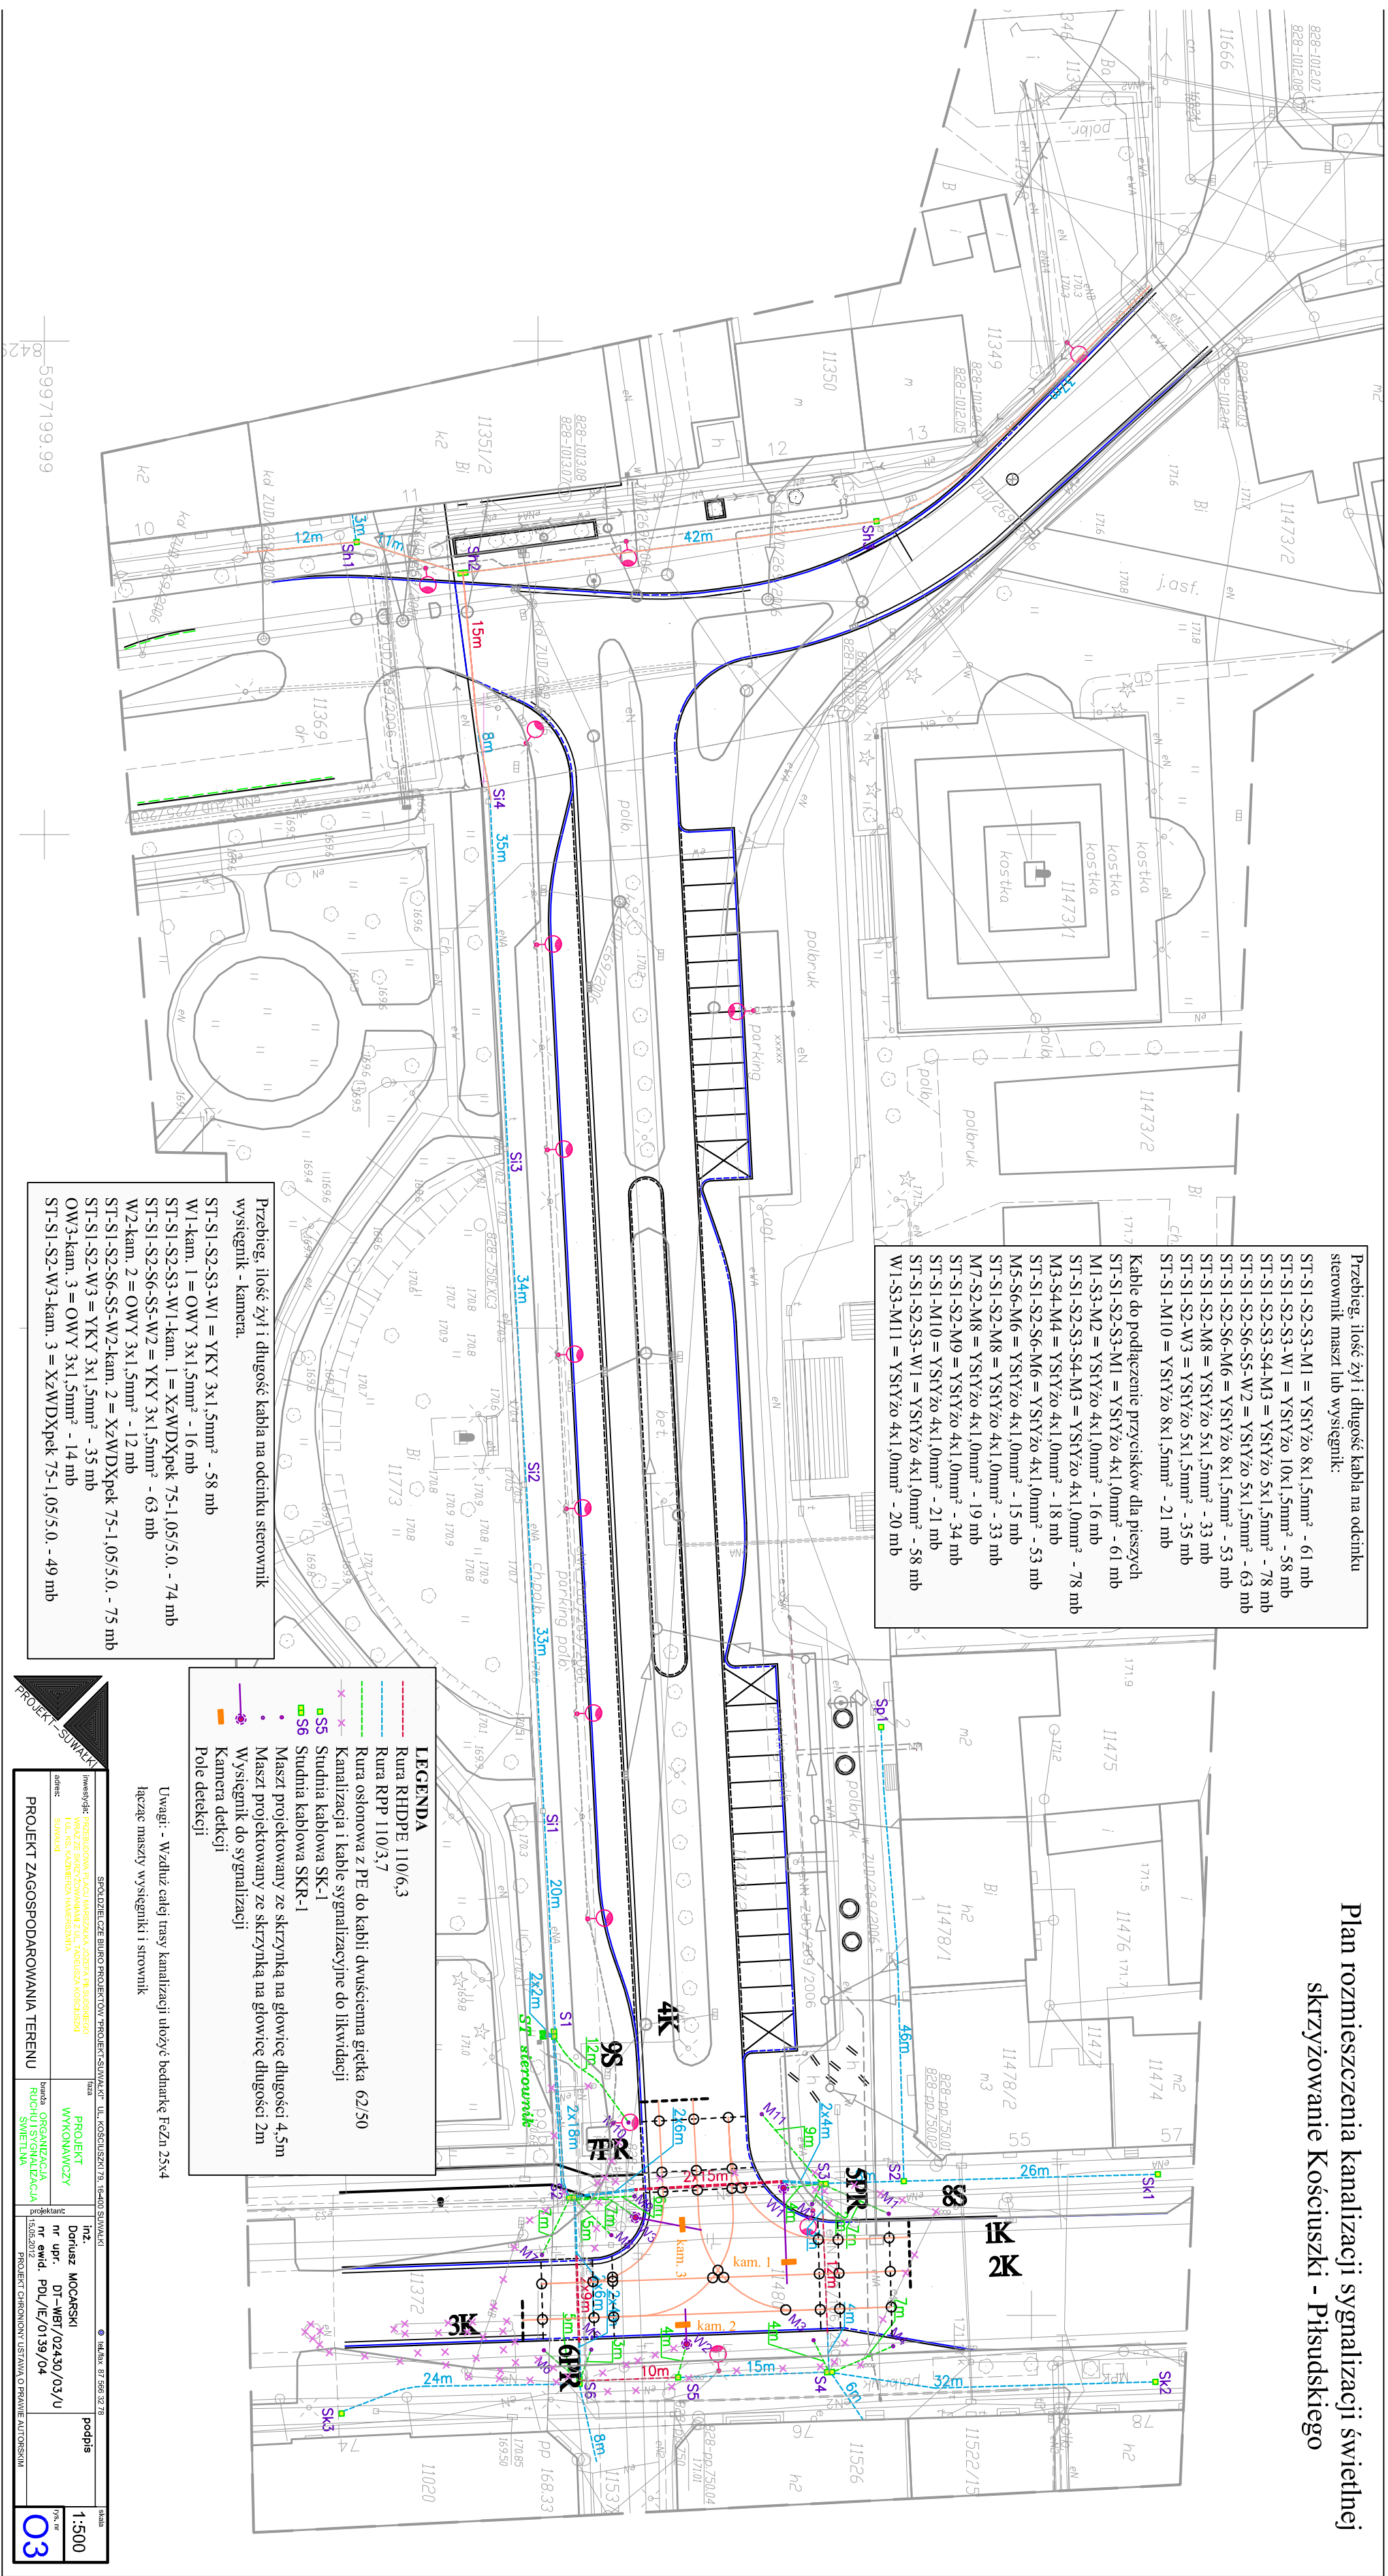

PROJEKT - SYMULACJA	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Urząd Województwa Łódzkiego ul. Kościuszki 10 40-005 Łódź	INŻ. MOCARSKI nr upr. 01-WM/02430/03/0 nr dec. PO/IE/0139/04
OPIS DZIAŁALNOŚCI: BUDOWA PROJEKTOWANIE, SYMULACJA	DATA: 01.06.2013
PROJEKT CHRONIĄCY USTAWĄ O BUDOWIE AUTOGOSIM	03
1:500	3/2013