PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ
SKALA 1:500

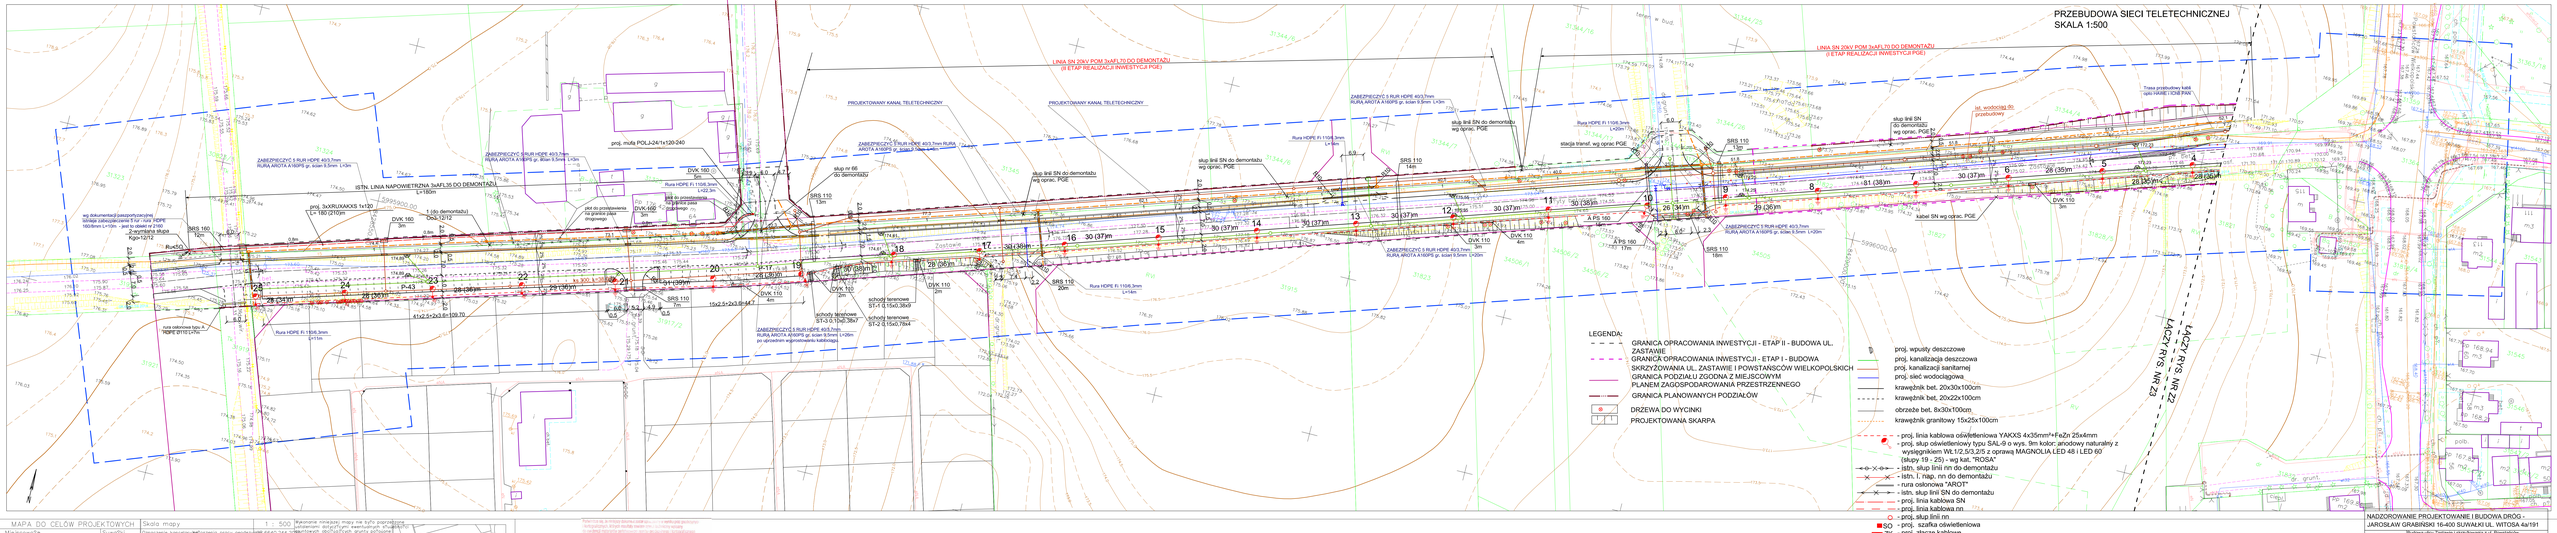
LINIA SN 20kV POM 3xAFL70 DO DEMONTAŻU (II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI PGE)
PROJEKTOWANY KANAŁ TELETECHNICZNY
ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA 3xAFL35 DO DEMONTAŻU L=180m
ZABEZPIECZYĆ 5 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=50m
słup linii SN do demontażu wg oprac. PGE
stacja trakcyjna wg oprac. PGE
kabel SN wg oprac. PGE
LAGOA PARK NR 2
LAGOA PARK NR 1
Trasa przebudowy kabli opto HDPE i LCNB PVC
istn. wodociąg do przebudowy
Rura HDPE FI 1106,3mm L=50m
Rura HDPE FI 1106,3mm L=122,3m
Rura HDPE FI 1106,3mm L=14m
Rura HDPE FI 1106,3mm L=11m
Rura HDPE FI 1106,3mm L=14m
SRS 110 13m
SRS 110 14m
SRS 110 20m
SRS 110 18m
SRS 160 12m
A PS 160 17m
DVK 110 3m
DVK 110 4m
DVK 110 2m
DVK 160 3m
DVK 160 5m
DVK 160 6m
proj. 3xXRUVAKXS 1x120 L= 180 (210)m
1 (do demontażu) Dos.12/12
proj. mufa POL-24/1x120-240
proj. mufa kablowa SN
proj. 4xYKXS 1x120 L= 180 (210)m
wg dokumentacji zaopatrzeniowej
słupy zabezpieczone 5 kr - rury HDPE 160/8mm L=10m - pas to obbet w 2160
Kyo-12/12
Kyo-12/12 z mocowaniem słupa
Ruv42c
rura osłonowa typu A HDPE Ø110 L=7m
41x2,5+2x3,6=109,70
15x2,5+2x3,6=47
ZABEZPIECZYĆ 3 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=20m po uprzednim wyprostowaniu kablotrapu
schody terasowe ST-3 (1,15x0,38x)
schody terasowe ST-2 (0,15x0,78)
pkd do przebudowania na granicy pasa drogowego
pkd do przebudowania na granicy pasa drogowego
słup nr 66 do demontażu
ZABEZPIECZYĆ 3 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=40m
PROJEKTOWANY KANAŁ TELETECHNICZNY
ZABEZPIECZYĆ 5 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=50m
ZABEZPIECZYĆ 5 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=50m
ZABEZPIECZYĆ 5 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=50m
ZABEZPIECZYĆ 5 RUR HDPE 40/3,7mm RURA AROTA A160PS gr. ścian 8,5mm L=50m
Zastawka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
28 (36)m
30 (37)m
29 (36)m
26 (34)m
81 (38)m
28 (35)m
30 (38)m
30 (37)m
30 (37)m
30 (37